


Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»



Российская Федерация Смоленская область
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОЛИДЕР»

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 319
ИНН/КПП 6730067866/673101001
тел./факс: 8 (4812) 55-40-26, 52-01-88
e-mail: smol-geolider@mail.ru

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

Договор № Н958 от 18.03.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина
Демидовского района Смоленской области»

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Смоленск

2019

ООО «ГЕОЛИДЕР»

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

ООО «ГЕОЛИДЕР»

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 319
ИНН/КПП 6730067866/673101001
тел./факс: 8 (4812) 55-40-26, 52-01-88
e-mail: smol-geolider@mail.ru

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

Договор № Н958 от 18.03.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина
Демидовского района Смоленской области»

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный директор
ООО «ГЕОЛИДЕР»
Кадастровый инженер

Ю.В. Васильцов
К.И. Игнатова

Смоленск
2019

ООО «ГЕОЛИДЕР»

Оглавление

Введение.....	4
.....	5
Том 1 .ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ).....	6
1.1 .Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.....	6
1.1.1 .Краткая характеристика территории в границах проекта планировки. Зоны с особыми условиями использования.....	6
1.1.2 .Красные линии. Линии регулирования застройки.....	7
1.1.3 .Характеристики проектируемого линейного объекта.....	8
1.1.4 .Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории.....	9
1.1.5 .Порядок определения границы охранной зоны проектируемого линейного объекта.....	9
1.1.6 .Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.....	9
Том 2 .ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.....	10
2.1 .Пояснительная записка.....	10
2.1.1 .Обоснование параметров планируемого строительства линейного объекта.....	10
2.1.2 .Обоснование положений по размещению линейного объекта.....	11
2.1.3 .Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.....	13
Том 3 .ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	15
Введение.....	15
3.1 .Межевание территории.....	15
3.2 .Информация о земельных участках.....	16
Графические материалы к проекту планировки и межевания территории.....	
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	

Введение

Документация по планировке территории - *проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»* разработана в рамках выполнения договора подряда № Н958 от 18.03.2019 г., заключенного между «АО Газпром газораспределение Смоленск» (далее - Заказчик) и ООО «ГЕОЛИДЕР» (далее — Подрядчик) на основании сведений, предоставленных Заказчиком и исходных данных, собранных Подрядчиком.

В качестве исходных данных использованы следующие документы:

- Техническое задание к Договору № Н958 от 18.03.2019 г.;
- Генеральный план Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержденного Решением Демидовского районного Совета депутатов Демидовского района Смоленской области № 123/17 от 16.11.2017 г.;
- Правила землепользования и застройки Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержденного Решением Демидовского районного Совета депутатов Демидовского района Смоленской области № 123/17 от 16.11.2017 г.
- Топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненной ООО «ГЕОЛИДЕР» в 2019 г.;
- Технические условия на присоединения к газораспределительной сети распределительного газопровода высокого и низкого давления №22-2-4/2494 от 01.10.2018 г.;
- Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в форме кадастровых планов территорий № КУВИ-001/2018-12633892 от 08.11.2018 г., № КУВИ-001/2019-8189714 от 08.04.2019 г.

Нормативно-правовая база, используемая при подготовке документации по планировке:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений;

- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
- СНиП 31-02. «Газоснабжение загородного дома. Газовый ввод в дом. Внутренний газопровод. Установка бытовых газовых плит»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

1.1.1 . Краткая характеристика территории в границах проекта планировки. Зоны с особыми условиями использования

- на западе - с Руднянским районом;
- на юге – со Смоленским районом;
- на востоке - с Духовщинским;
- на севере, северо-востоке - с Заборьевским сельским поселением.

Карта —схема
Титовщинского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области



Проектируемая территория расположена в центральной части д. Титовщины Демидовского района Смоленской области. Территория проектируемого линейного объекта находится в территориальной зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Территория проекта планировки находится в зоне умеренно-континентального климата с теплым и влажным климатом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженным переходным периодом. Средняя годовая температура воздуха изменяется от 4,1°C до 4,3°C. Средняя месячная температура воздуха изменяется от -8,3°C в январе до +17,0°C в июле. абсолютный минимум -45°C, абсолютный максимум - +34-35°C. Период со средней суточной температурой воздуха выше 0°C продолжителен в среднем 218-223 дня.

Среднее годовое количество атмосферных осадков около 700 мм. Рельеф участка проектирования относительно спокойный.

На проектируемой территории памятников истории и культурного наследия нет. Объект находится за пределами охранных зон памятников и объектов культурного наследия.

1.1.2 . Красные линии. Линии регулирования застройки.

В соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности, подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Основной задачей проекта планировки является установление красных линий, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

В соответствии со ст. 1 Градостроительный кодекс РФ Федерации от 29 декабря

2004 г. №190-ФЗ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Иначе говоря, установление красных линий в рамках выполнения работ по подготовке документации по планировке территории линейного объекта, представляет собой ничто иное как формирование полосы отвода под такой объект.

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, а также с учетом фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой территории.

Ширина полосы отвода — по 6 погонных метров от оси проектируемого объекта в каждую сторону.

Ведомость координат поворотных точек границ красных линий приведена в таблице 1 (см. Приложение 8).

1.1.3 . Характеристики проектируемого линейного объекта

Трасса проектируемого газопровода следует от точки врезки в существующий подземный межпоселковый газопровод высокого давления г. Рудня - г. Демидов. Территориально проектируемый газопровод находится в двух кадастровых кварталах 67:05:1980101 и 67:05:0040302.

Установленный объем потребления природного газа к объекту газификации: максимальный часовой расход газа 243 м³/час.

Характеристики газопровода в точке подключения:

Диаметр: 225 мм.

Давление газа: максимальное — 0,58 МПа, расчетное — 0,50 МПа.

Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: полиэтилен.

Характеристики проектируемого газопровода:

Материал: подземный газопровод — полиэтилен.

Направление использования газа: пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение.

1.1.4 . Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой территории обеспечивается от существующих инженерных сетей и сооружений. Существующие и проектируемые инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертеже.

1.1.5 . Порядок определения границы охранной зоны проектируемого линейного объекта

Охранная зона проектируемого объекта устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее - Правила). В соответствии с Правилами охранная зона вдоль трасс наружных газопроводов представляет собой территорию, ограниченную условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Хозяйственная деятельность в охранной зоне проектируемого объекта осуществляется в соответствии с п. 14 Правил.

1.1.6 . Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного объекта - линии газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов, а также правил эксплуатации объектов газоснабжения.

Том 2 . ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 . Пояснительная записка

Согласно п.1, ст. 41, гл. 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Являясь составной частью документации по планировке территории, проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Обоснование настоящего проекта связано с определением полосы отвода проектируемого линейного объекта – *«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»*.

При обосновании проекта использовались материалы Генерального плана Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, правил землепользования и застройки Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, схемы территориального планирования Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке М1:500.

Система координат — МСК-67.

Система высот Балтийская.

2.1.1 . Обоснование параметров планируемого строительства линейного объекта

Проектируемый газопровод является газопроводом высокого и низкого давления. Проектная мощность линейного объекта, диаметр проектируемого газопровода принят

согласно СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Проектные решения по газопроводу включают:

- врезку проектируемого газопровода в существующий подземный межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления г.Рудня-г.Демидов, Д=225мм.

2.1.2 . Обоснование положений по размещению линейного объекта

Разработка проектной документации осуществляется в целях строительства газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилой зоны д.Титовщины Демидовского района Смоленской области. Строительство газопровода необходимо для подключения потребителей к существующей системе газораспределения. Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

Местоположение проектируемого газопровода обусловлено расположением существующих инженерных коммуникаций и сооружений, а также требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Точкой подключения является существующий газопровод - существующий подземный межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления г.Рудня-г.Демидов, Д=225мм.

Газопровод прокладывается от точки подключения к жилым домам в д.Титовщина Демидовского района Смоленской области.

Характеристика полосы отвода

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода):

Для размещения линейного объекта (полосы отвода) предусматривается зона вдоль линии газопровода, по 6 м с каждой стороны. При формировании земельного участка под проектируемый линейный объект учтены сведения государственного кадастра недвижимости в форме кадастровых планов территории. Т.к. границы некоторых земельных участков, смежных с образуемым земельным участком под строительство газопровода, не установлена в соответствии с земельным законодательством, земельный участок сформирован по результатам топографической съемки до границы ограждения.

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения — предусмотрена.

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка (при необходимости изъятия земельного участка):

Земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, при размещении линейного объекта – не предусматривается.

Сведения о категории земель, на которых располагается проектируемый линейный объект:

- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование для проектируемого линейного объекта:

- коммунальное обслуживание (присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода высокого и низкого давления)

Сведения о территориальной зоне, в которой располагается проектируемый линейный объект:

Территория проектируемого линейного объекта преимущественно находится в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, частично расположена в территориальной зоне Сх — зона сельскохозяйственных угодий.

Сведения об охранных зонах, в которой располагается проектируемый линейный объект:

В соответствии со сведениями ЕГРН образуемый земельный участок пересекает охранные зоны 67:05-6.356 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование:

В связи с отсутствием необходимости изъятия во временное и (или) постоянное пользование земельных участков, предусматривать средства, для возмещения убытков правообладателям, не требуются.

2.1.3 . Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного объекта - линии газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов, а также правил эксплуатации объектов газоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для проектируемого газопровода устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода.

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи и т. д.

На земельных участках, входящих в охранную зону, запрещается строить постройки различного назначения, перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей, устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей и других химически активных веществ,

ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала к газопроводу, разводить огонь и размещать источники огня, рыть погреба, копать и обрабатывать почву с/х орудиями на глубину 0,3 метра, самовольно подключаться к газовым сетям.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до начала освоения строительной площадки необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

- отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;
- организацию временного складского хозяйства;
- расчистку и подготовку территории;
- устройство временных дорог и организация водоотвода;
- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;
- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;
- согласование схем временных дорог, объездов и обходов, их устройство.

Том 3 . ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Введение

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка под проектируемый линейный объект.

В данном разделе выполнен чертеж межевания зоны размещения проектируемого газопровода низкого давления на основе проекта планировки территории по объекту *«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»*.

В качестве исходных данных использованы следующие документы:

- Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в форме кадастровых планов территорий № КУВИ-001/2018-12633892 от 08.11.2018 г., № КУВИ-001/2019-8189714 от 08.04.2019 г.
- Техническое задание к Договору № Н958 от 18.03.2019 г.;
- Технические условия на присоединения к газораспределительной сети распределительного газопровода высокого и низкого давления №22-2-4/2494 от 01.10.2018 г.;

Нормативно-правовая база, используемая при подготовке документации по планировке:

- Градостроительный кодекс РФ Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

3.1 . Межевание территории

Подготовка проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий осуществлена в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления Заказчику для строительства объекта.

Размеры земельных участков в границах застроенных и подлежащих застройке

территорий установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших на период застройки указанных территорий. При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков зоны планируемого размещения проектируемого газопровода включены территории:

- общего пользования (территории улиц) жилой зоны Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, зоны Сх — зона сельскохозяйственных угодий.

3.2 . Информация о земельных участках

Проектируемый участок расположен в границах кадастрового квартала 67:05:1980101 и 67:05:0040302 на землях государственной неразграниченной собственности, право распоряжения которыми, в соответствии с земельным законодательством, принадлежит Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.


Межевание выполнено с учетом сведений государственного кадастра недвижимости в форме кадастровых планов территории.

Информация о землях (земельных участках), расположенных в границах проектирования приведена в таблице 2.

Ведомость координат поворотных точек границ межевания земельных участков введена в таблице 3.

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

Графические материалы к проекту планировки и межевания территории

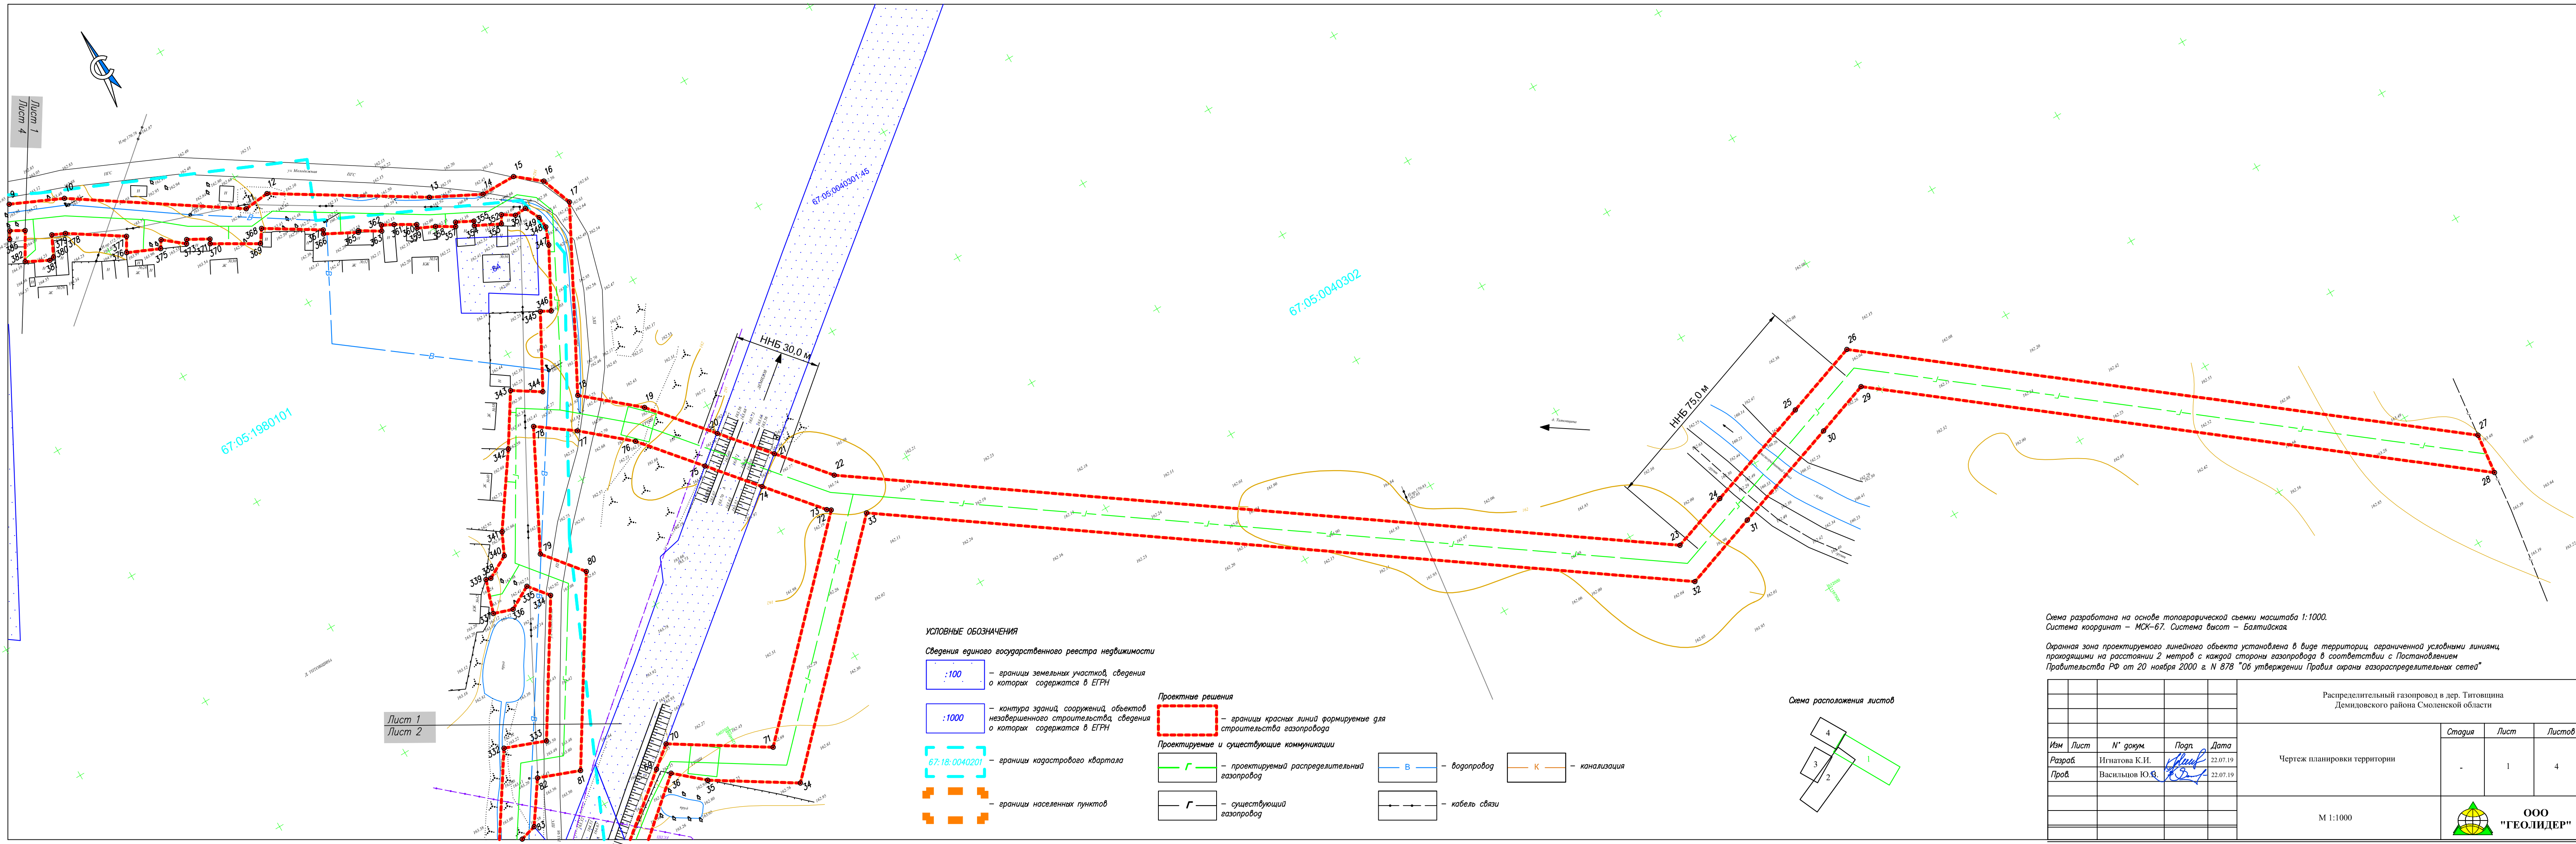

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сведения единого государственного реестра недвижимости

:100 – границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН

:1000 – контура зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН

67:18:0040201 – границы кадастрового квартала

– границы населенных пунктов

Проектные решения

– границы красных линий формируемые для строительства газопровода

Проектируемые и существующие коммуникации

– проектируемая распределительный газопровод

– существующий газопровод

В – водопровод

К – канализация

– кабель связи

Схема расположения листов






Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК-67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"


					Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области			
Изм	Лист	N° докум.	Попл.	Дата	Чертеж планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Игнатова К.И.		22.07.19		-	1	4
Пров.		Васильцов Ю.В.		22.07.19				
					М 1:1000		ООО "ГЕОЛИДЕР"	



67:05:0040302

Лист 2
Лист 3

Схема расположения листов



Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.

Система координат – МСК–67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

67:05:1980101

Распределительный газопровод в дер. Титовщина
Демидовского района Смоленской области

Лист
3

Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата

Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК–67. Система высот – Балтийская.


Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"



67:05:0040302

67:05:1980101

Схема расположения листов



Распределительный газопровод в дер. Типовщина Демидовского района Смоленской области					Лист 4
Изм.	К.уч.	Лист	Нрок	Подпись	Дата



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- *внемасштабный знак, описывающий местоположение линейного объекта*

Распределительный газопровод в дер. Титовщина
Демидовского района Смоленской области

Обзорная схема расположения
линейного объекта

Стария	Лист	Листов
--------	------	--------

**ООО
"ГЕОЛИДЕР"**



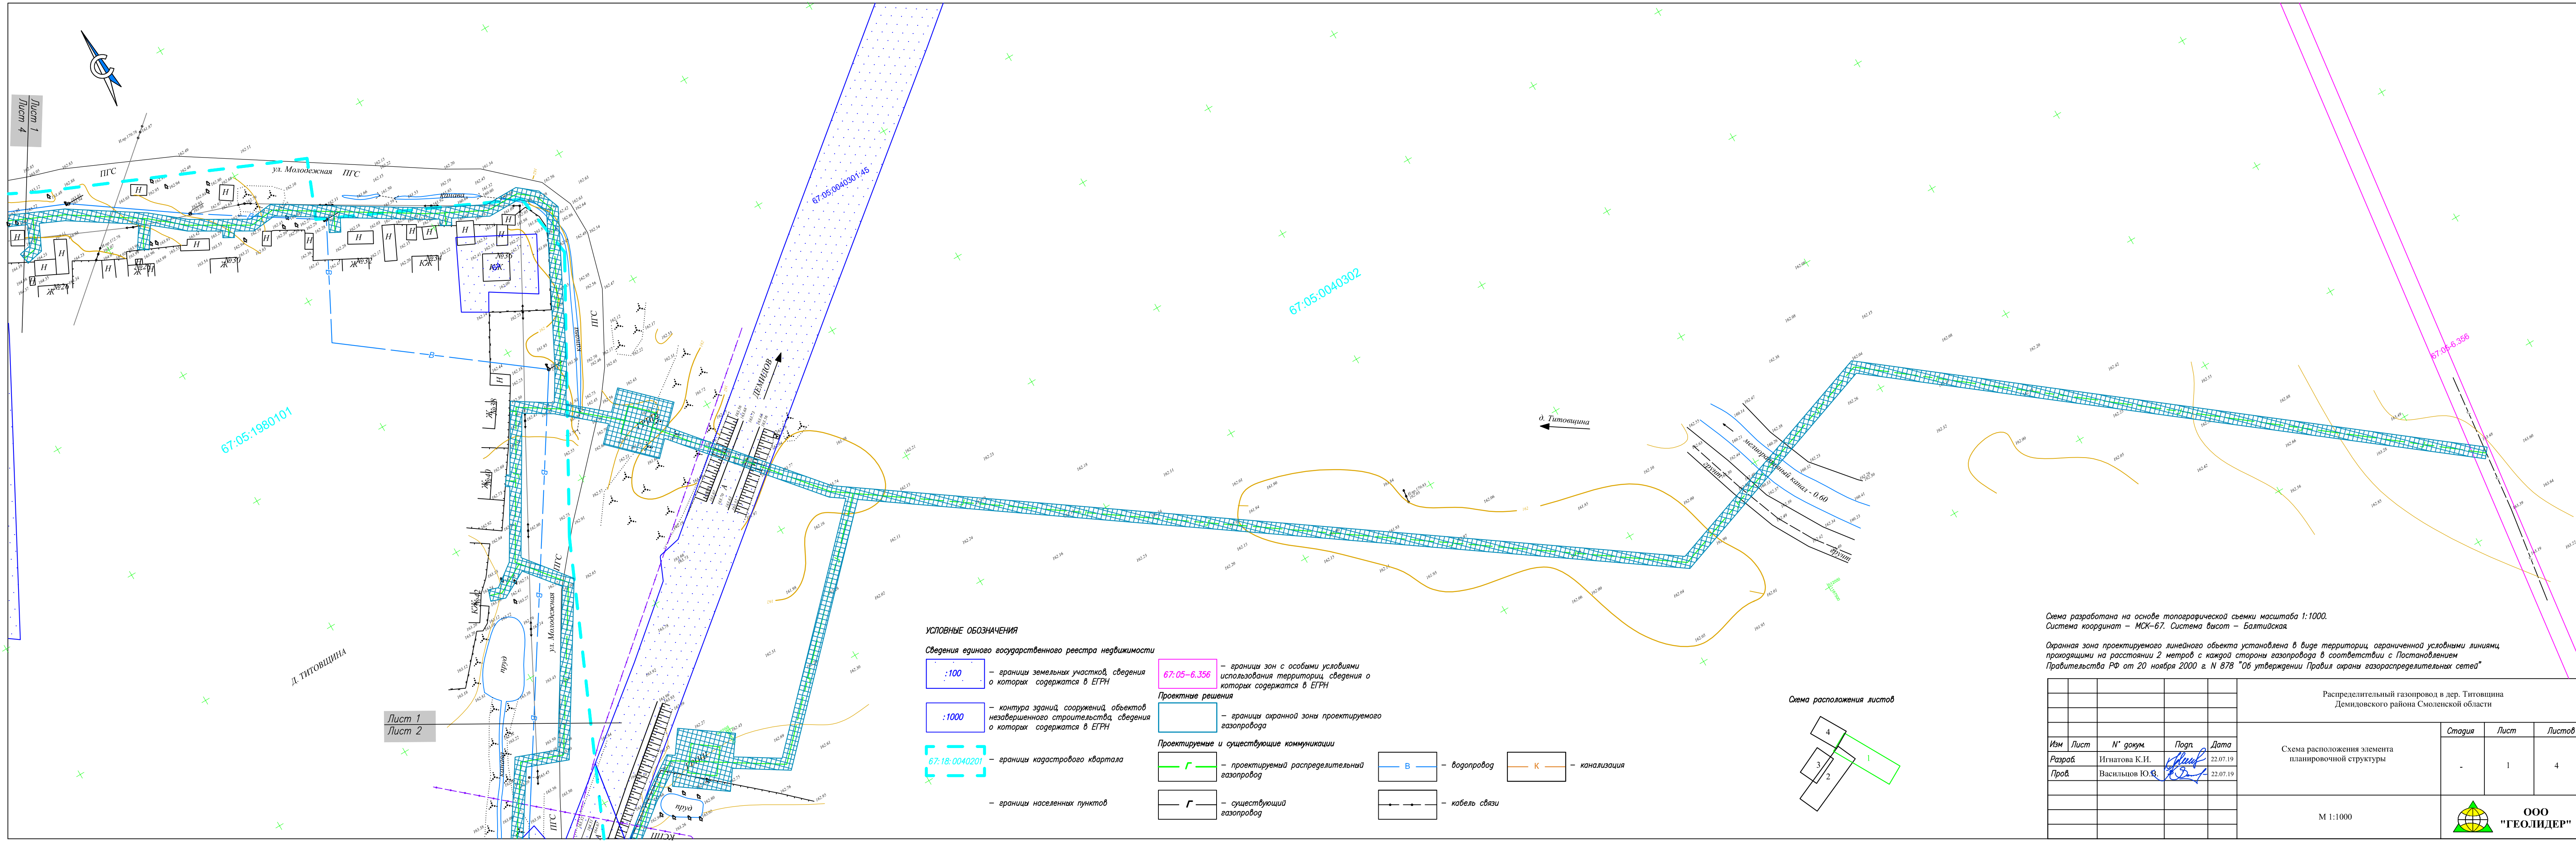


Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК-67. Система высот – Балтийская.


Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

					Распределительный газопровод в дер. Титовищина Демидовского района Смоленской области			
					Схема расположения элемента планировочной структуры	Стадия	Лист	Листов
Изм	Лист	N° докум	Попн.	Дата		-	1	4
Разраб.		Игнатова К.И.		22.07.19				
Пров.		Васильцов Ю.В.		22.07.19				
					М 1:1000		ООО "ГЕОЛИДЕР"	



67:05:0040302

Схема расположения листов



67:05:1980101

Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК–67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

						Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Ндок	Погпись	Дата		3

Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000. Система координат – МСК-67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"



67:05:0040302


огороды

Ул. Молодежная

ПГС

огороды

Схема расположения листов



Распределительный газопровод в дер. Типовщина Демидовского района Смоленской области					Лист 4
Изм.	К.уч.	Лист	Нрок	Подпись	Дата

Лист 1
Лист 4



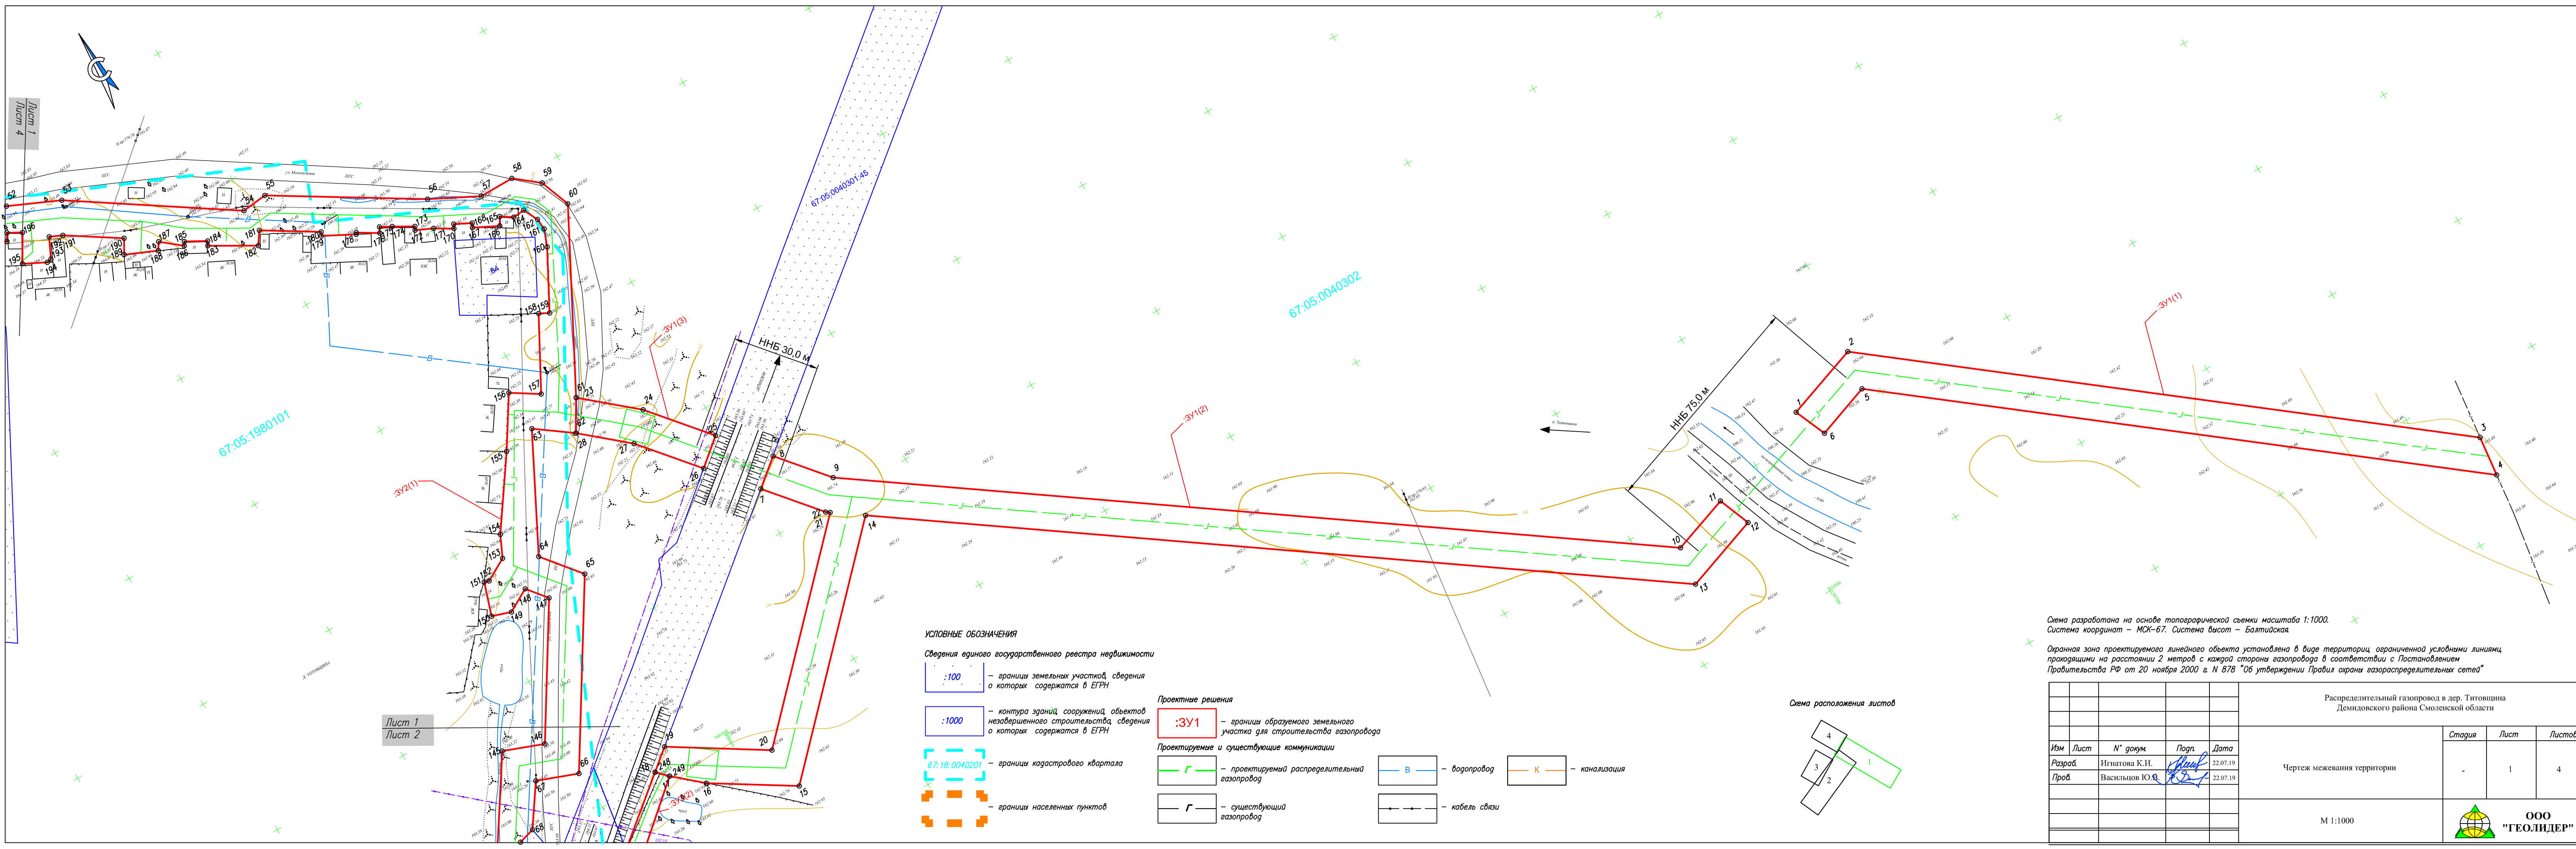


Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК-67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

					Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области			
					Чертеж межевания территории	Стадия	Лист	Листов
Изм	Лист	N° докум.	Попн.	Дата		-	1	4
Разраб.		Игнатова К.И.		22.07.19				
Пров.		Васильцов Ю.В.		22.07.19				
					М 1:1000		ООО "ГЕО.ЛИДЕР"	



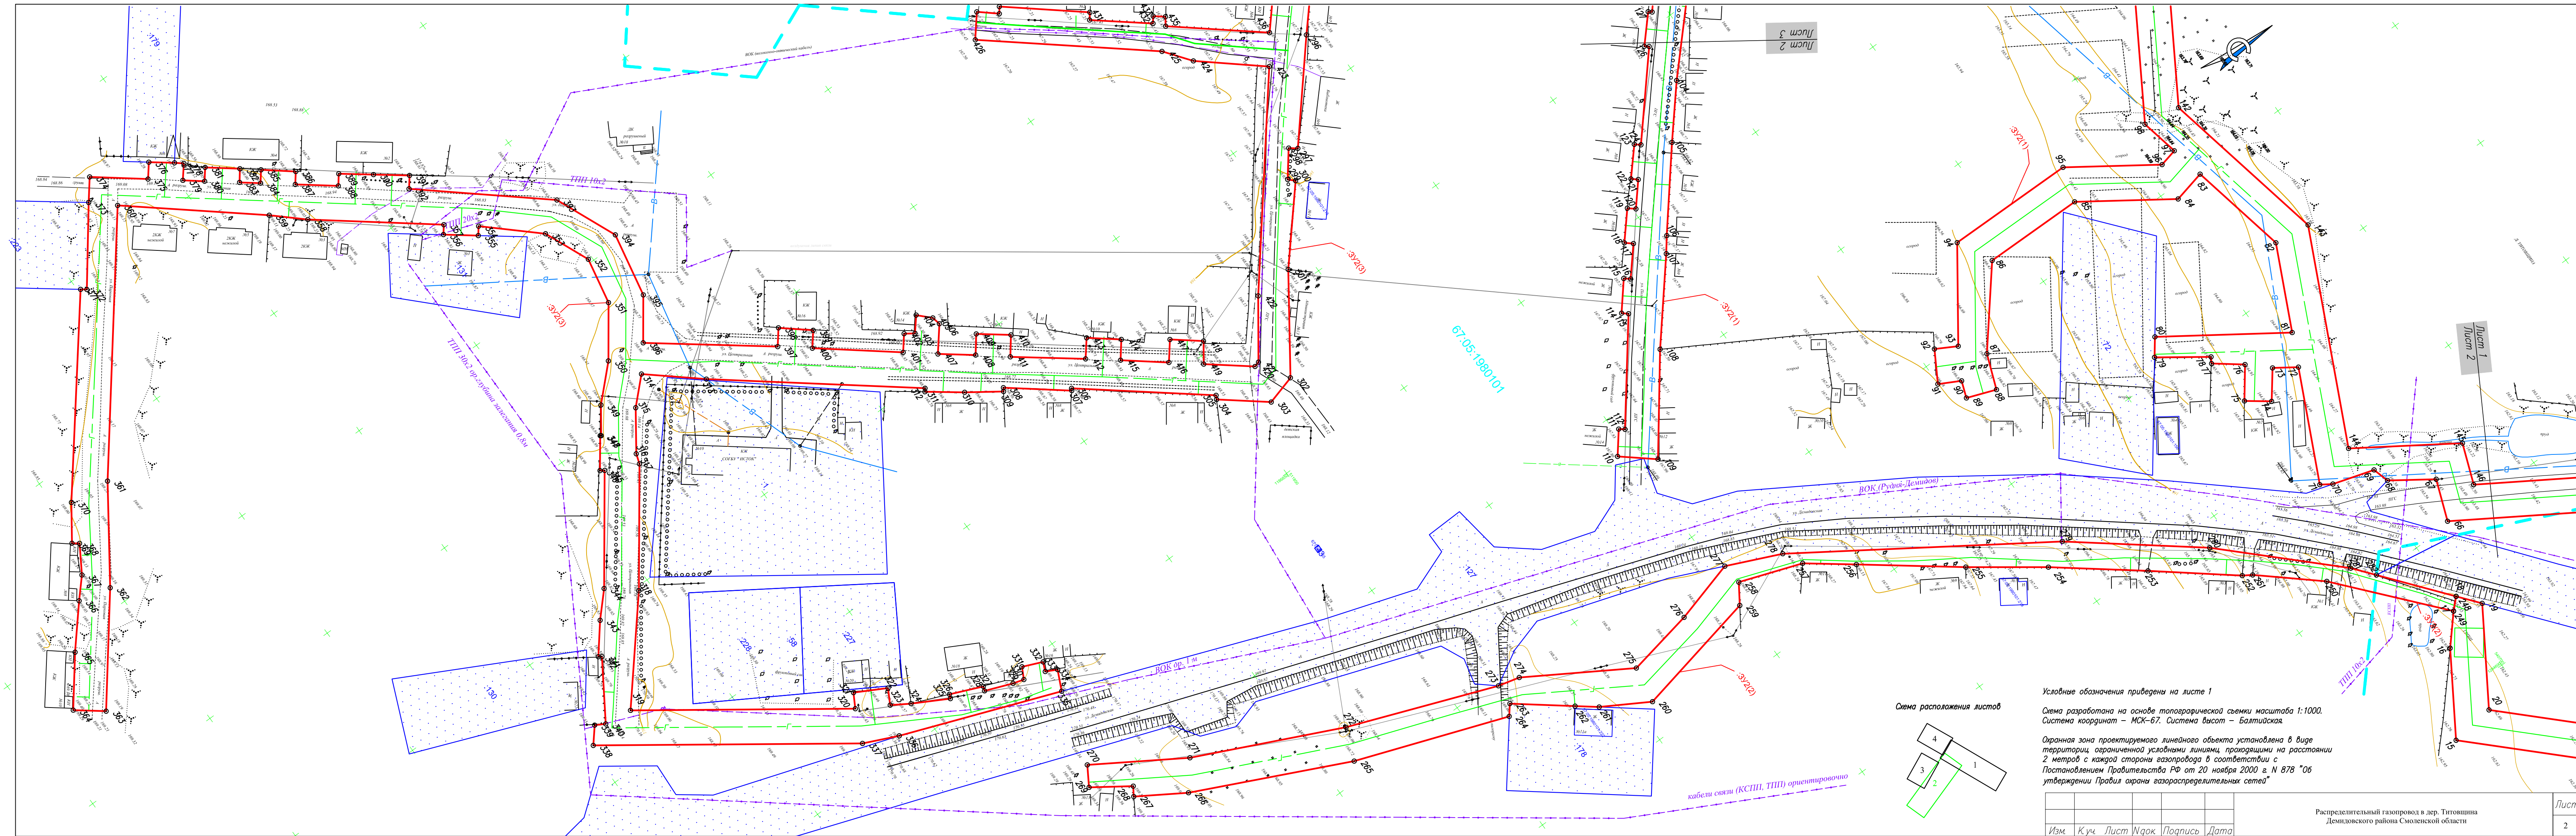


67:05:0040302

67:05:1980101

Лист 2
Лист 3

Схема расположения листов



Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК–67. Система высот – Балтийская.

Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

						Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области	Лист 3
Изм.	К.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата		

Условные обозначения приведены на листе 1

Схема разработана на основе топографической съемки масштаба 1:1000.
Система координат – МСК-67. Система высот – Балтийская.


Охранная зона проектируемого линейного объекта установлена в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"




67:05:0040302

67:05:1980101

Схема расположения листов



Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области					Лист 4
Изм.	К.уч.	Лист	Нрок	Подпись	Дата

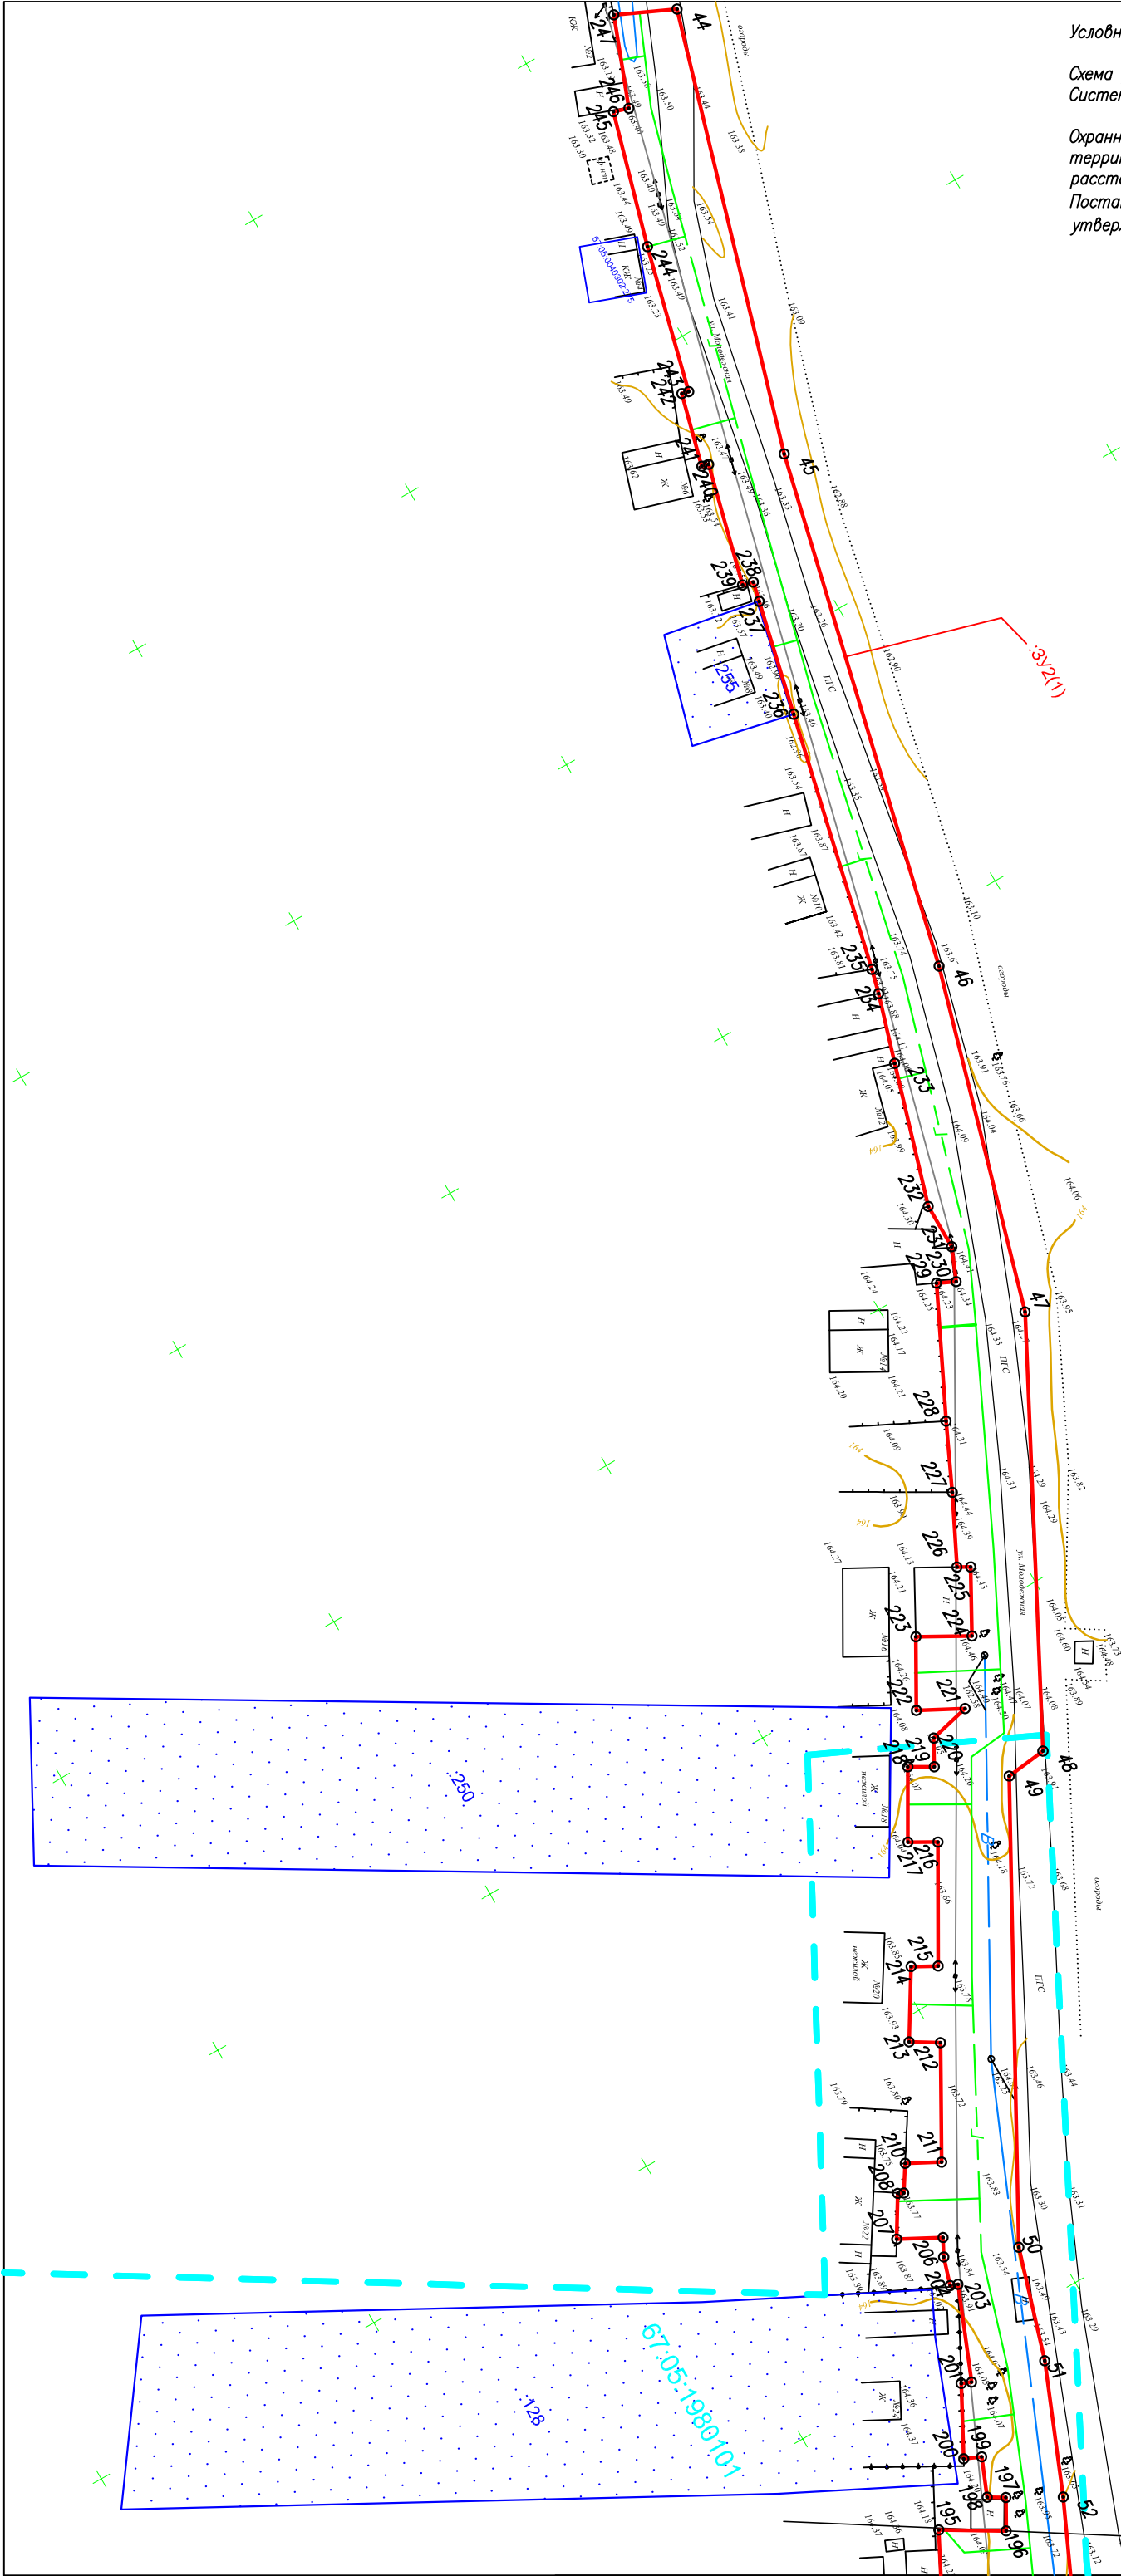

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

ТАБЛИЦА 3				
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ МЕЖЕВАНИЯ				
Обозначение земельного участка :ЗУ1				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	Х	Y		
1	2	3	4	5
:ЗУ1(1)	—	—	—	—
1	512058.69	1187521.19	2.50	—
2	512067.59	1187547.01	2.50	—
3	511932.03	1187718.74	2.50	—
4	511918.07	1187717.13	2.50	—
5	512054.11	1187544.72	2.50	—
6	512047.55	1187525.91	2.50	—
1	512058.69	1187521.19	2.50	—
:ЗУ1(2)	—	—	—	—
7	512216.43	1187202.14	2.50	—
8	512223.99	1187211.48	2.50	—
9	512207.18	1187225.46	2.50	—
10	512038.78	1187463.43	2.50	—
11	512045.66	1187483.39	2.50	—
12	512034.48	1187487.77	2.50	—
13	512025.43	1187461.53	2.50	—
14	512190.37	1187228.44	2.50	—
15	512122.01	1187161.70	2.50	—
16	512139.03	1187134.79	2.50	—
17	512147.50	1187125.15	2.50	—
18	512151.20	1187121.55	2.50	—
19	512157.05	1187128.78	2.50	—
20	512137.34	1187159.90	2.50	—
21	512197.39	1187218.52	2.50	—
22	512198.29	1187217.25	2.50	—
7	512216.43	1187202.14	2.50	—
:ЗУ1(3)	—	—	—	—
23	512275.55	1187163.51	2.50	—
24	512260.31	1187181.19	2.50	—
25	512240.06	1187198.07	2.50	—
26	512232.42	1187188.83	2.50	—
27	512251.87	1187172.60	2.50	—
28	512265.13	1187157.24	2.50	—
23	512275.55	1187163.51	2.50	—
:ЗУ1(4)	—	—	—	—
29	512076.70	1186650.05	2.50	—
30	512098.44	1186708.49	2.50	—
31	512112.97	1186735.56	2.50	—
32	512096.84	1186748.23	2.50	—
33	512094.28	1186745.41	2.50	—
34	512100.56	1186738.45	2.50	—
35	512087.46	1186713.38	2.50	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

36	512084.29	1186704.84	2.50	—
37	512092.52	1186694.33	2.50	—
38	512072.66	1186673.07	2.50	—
39	512066.78	1186657.79	2.50	—
40	512043.20	1186641.58	2.50	—
41	512031.02	1186630.20	2.50	—
42	512023.55	1186623.87	2.50	—
43	512029.38	1186617.52	2.50	—
29	512076.70	1186650.05	2.50	—

Площадь земельного участка: 10757 кв.м.

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М _t), м	Описание закрепления точки
	Х	Y		
1	2	3	4	5
:ЗУ2(1)	—	—	—	—
44	512575.15	1186654.39	0.10	—
45	512554.70	1186724.33	0.10	—
46	512535.51	1186807.34	0.10	—
47	512519.98	1186861.91	0.10	—
48	512487.66	1186924.01	0.10	—
49	512481.02	1186924.78	0.10	—
50	512445.02	1186990.64	0.10	—
51	512439.61	1187008.38	0.10	—
52	512431.37	1187028.66	0.10	—
53	512423.47	1187046.04	0.10	—
54	512388.63	1187098.03	0.10	—
55	512389.52	1187106.79	0.10	—
56	512360.06	1187154.22	0.10	—
57	512351.59	1187170.64	0.10	—
58	512351.52	1187182.72	0.10	—
59	512344.88	1187190.89	0.10	—
60	512334.25	1187194.84	0.10	—
61	512275.55	1187163.51	0.10	—
62	512265.13	1187157.24	0.10	—
63	512274.10	1187145.02	0.10	—
64	512235.16	1187124.76	0.10	—
65	512221.97	1187135.32	0.10	—
66	512164.05	1187098.86	0.10	—
67	512169.41	1187084.83	0.10	—
68	512155.57	1187075.32	0.10	—
69	512153.97	1187069.63	0.10	—
70	512139.63	1187065.23	0.10	—
71	512135.84	1187062.74	0.10	—
72	512153.74	1187025.64	0.10	—
73	512146.33	1187020.60	0.10	—
74	512139.31	1187029.74	0.10	—
75	512131.82	1187024.10	0.10	—
76	512139.36	1187014.08	0.10	—
77	512130.23	1187007.01	0.10	—
78	512131.44	1187005.06	0.10	—
79	512115.59	1186993.72	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

80	512119.84	1186988.08	0.10	—
81	512159.01	1187014.71	0.10	—
82	512172.68	1186986.37	0.10	—
83	512165.45	1186951.85	0.10	—
84	512154.30	1186954.32	0.10	—
85	512124.84	1186934.12	0.10	—
86	512089.96	1186933.76	0.10	—
87	512069.57	1186958.71	0.10	—
88	512064.95	1186970.65	0.10	—
89	512054.87	1186966.88	0.10	—
90	512057.02	1186961.14	0.10	—
91	512049.72	1186957.23	0.10	—
92	512055.88	1186946.74	0.10	—
93	512063.10	1186950.79	0.10	—
94	512083.82	1186921.70	0.10	—
95	512128.62	1186922.15	0.10	—
96	512156.79	1186941.48	0.10	—
97	512163.00	1186940.10	0.10	—
98	512160.20	1186926.75	0.10	—
99	512208.03	1186848.85	0.10	—
100	512117.78	1186771.39	0.10	—
101	512104.93	1186746.82	0.10	—
102	512076.73	1186777.59	0.10	—
103	512057.18	1186799.57	0.10	—
104	512038.47	1186819.53	0.10	—
105	512024.62	1186835.86	0.10	—
106	512004.25	1186860.81	0.10	—
107	512000.43	1186865.77	0.10	—
108	511979.32	1186891.18	0.10	—
109	511956.44	1186921.41	0.10	—
110	511945.73	1186912.44	0.10	—
111	511951.59	1186905.04	0.10	—
112	511953.30	1186906.39	0.10	—
113	511977.74	1186874.86	0.10	—
114	511975.90	1186873.30	0.10	—
115	511983.55	1186864.05	0.10	—
116	511985.37	1186865.58	0.10	—
117	511993.33	1186856.28	0.10	—
118	511990.94	1186854.24	0.10	—
119	511998.82	1186845.17	0.10	—
120	512001.07	1186847.11	0.10	—
121	512007.67	1186839.39	0.10	—
122	512005.75	1186837.75	0.10	—
123	512013.72	1186828.76	0.10	—
124	512015.48	1186830.27	0.10	—
125	512037.70	1186804.50	0.10	—
126	512036.41	1186803.45	0.10	—
127	512044.49	1186794.57	0.10	—
128	512045.52	1186795.49	0.10	—
129	512050.73	1186789.47	0.10	—
130	512050.06	1186788.89	0.10	—
131	512054.33	1186784.65	0.10	—
132	512054.66	1186784.93	0.10	—
133	512060.30	1186779.67	0.10	—
134	512072.98	1186767.11	0.10	—

Документация по планировке территории
 Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
 «Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

135	512081.09	1186758.27	0.10	—
136	512082.06	1186759.13	0.10	—
137	512094.26	1186745.41	0.10	—
138	512096.84	1186748.23	0.10	—
139	512112.97	1186735.56	0.10	—
140	512127.34	1186763.79	0.10	—
141	512223.61	1186846.41	0.10	—
142	512172.93	1186928.97	0.10	—
143	512185.26	1186987.90	0.10	—
144	512151.21	1187058.49	0.10	—
145	512184.06	1187080.11	0.10	—
146	512178.77	1187093.95	0.10	—
147	512221.14	1187120.61	0.10	—
148	512227.98	1187115.14	0.10	—
149	512223.53	1187107.05	0.10	—
150	512225.75	1187100.43	0.10	—
151	512237.13	1187104.26	0.10	—
152	512236.58	1187105.88	0.10	—
153	512240.92	1187113.78	0.10	—
154	512248.40	1187117.30	0.10	—
155	512271.79	1187133.59	0.10	—
156	512288.72	1187144.49	0.10	—
157	512282.70	1187153.82	0.10	—
158	512306.95	1187167.10	0.10	—
159	512305.18	1187170.42	0.10	—
160	512325.12	1187181.21	0.10	—
161	512330.96	1187183.46	0.10	—
162	512334.90	1187183.17	0.10	—
163	512340.06	1187180.68	0.10	—
164	512339.73	1187176.54	0.10	—
165	512342.36	1187172.49	0.10	—
166	512339.59	1187170.90	0.10	—
167	512343.84	1187162.52	0.10	—
168	512345.23	1187163.27	0.10	—
169	512348.15	1187157.60	0.10	—
170	512346.77	1187156.88	0.10	—
171	512350.38	1187150.94	0.10	—
172	512353.08	1187145.12	0.10	—
173	512354.22	1187145.74	0.10	—
174	512358.15	1187139.03	0.10	—
175	512360.26	1187135.19	0.10	—
176	512358.34	1187134.21	0.10	—
177	512362.61	1187127.33	0.10	—
178	512362.08	1187127.05	0.10	—
179	512367.70	1187116.44	0.10	—
180	512368.94	1187117.11	0.10	—
181	512380.15	1187099.12	0.10	—
182	512375.82	1187096.14	0.10	—
183	512384.58	1187081.23	0.10	—
184	512386.02	1187082.04	0.10	—
185	512389.96	1187075.01	0.10	—
186	512388.67	1187074.27	0.10	—
187	512394.36	1187067.42	0.10	—
188	512391.76	1187065.76	0.10	—
189	512396.55	1187054.94	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

190	512401.40	1187057.81	0.10	—
191	512412.92	1187040.23	0.10	—
192	512414.88	1187035.93	0.10	—
193	512407.98	1187032.57	0.10	—
194	512407.66	1187030.93	0.10	—
195	512411.56	1187023.36	0.10	—
196	512420.80	1187028.84	0.10	—
197	512423.41	1187024.19	0.10	—
198	512420.85	1187022.68	0.10	—
199	512423.29	1187016.66	0.10	—
200	512420.65	1187015.51	0.10	—
201	512426.28	1187004.92	0.10	—
202	512427.81	1187005.54	0.10	—
203	512433.69	1186990.95	0.10	—
204	512432.51	1186990.51	0.10	—
205	512433.88	1186986.04	0.10	—
206	512435.33	1186983.30	0.10	—
207	512428.80	1186979.86	0.10	—
208	512432.57	1186973.61	0.10	—
209	512433.43	1186974.05	0.10	—
210	512435.98	1186970.06	0.10	—
211	512441.11	1186972.78	0.10	—
212	512450.40	1186956.18	0.10	—
213	512446.14	1186953.58	0.10	—
214	512452.38	1186943.34	0.10	—
215	512456.16	1186945.40	0.10	—
216	512465.95	1186928.26	0.10	—
217	512461.81	1186925.90	0.10	—
218	512467.76	1186915.48	0.10	—
219	512471.41	1186917.57	0.10	—
220	512473.61	1186913.56	0.10	—
221	512480.28	1186911.97	0.10	—
222	512473.40	1186908.38	0.10	—
223	512479.17	1186898.16	0.10	—
224	512486.98	1186902.49	0.10	—
225	512492.27	1186892.85	0.10	—
226	512490.37	1186891.78	0.10	—
227	512495.65	1186881.10	0.10	—
228	512500.42	1186870.76	0.10	—
229	512510.03	1186850.93	0.10	—
230	512512.86	1186852.29	0.10	—
231	512515.02	1186847.11	0.10	—
232	512514.97	1186839.69	0.10	—
233	512521.68	1186817.27	0.10	—
234	512524.99	1186806.36	0.10	—
235	512525.98	1186802.48	0.10	—
236	512535.41	1186761.05	0.10	—
237	512539.56	1186742.72	0.10	—
238	512540.28	1186739.58	0.10	—
239	512538.57	1186739.15	0.10	—
240	512543.45	1186719.78	0.10	—
241	512542.35	1186719.50	0.10	—
242	512545.35	1186707.88	0.10	—
243	512546.45	1186708.16	0.10	—
244	512552.25	1186684.87	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

245	512558.24	1186663.52	0.10	—
246	512560.64	1186664.27	0.10	—
247	512565.97	1186650.18	0.10	—
44	512575.15	1186654.39	0.10	—
:3У2(2)	—	—	—	—
248	512151.20	1187121.55	0.10	—
249	512147.50	1187125.15	0.10	—
250	512118.18	1187091.13	0.10	—
251	512098.82	1187074.31	0.10	—
252	512095.77	1187072.40	0.10	—
253	512070.44	1187051.93	0.10	—
254	512043.41	1187030.71	0.10	—
255	512020.39	1187013.94	0.10	—
256	511990.39	1186991.01	0.10	—
257	511975.67	1186979.79	0.10	—
258	511954.03	1186972.10	0.10	—
259	511949.57	1186978.79	0.10	—
260	511905.73	1186987.93	0.10	—
261	511889.79	1186978.62	0.10	—
262	511883.23	1186973.45	0.10	—
263	511865.55	1186959.53	0.10	—
264	511862.76	1186962.97	0.10	—
265	511810.46	1186944.00	0.10	—
266	511757.84	1186919.22	0.10	—
267	511741.80	1186909.18	0.10	—
268	511743.77	1186906.18	0.10	—
269	511731.19	1186897.54	0.10	—
270	511735.26	1186890.92	0.10	—
271	511765.32	1186909.75	0.10	—
272	511815.02	1186932.89	0.10	—
273	511865.97	1186952.26	0.10	—
274	511873.46	1186954.15	0.10	—
275	511908.04	1186975.28	0.10	—
276	511931.63	1186970.81	0.10	—
277	511953.37	1186964.79	0.10	—
278	511972.06	1186973.08	0.10	—
279	512052.50	1187026.35	0.10	—
280	512092.35	1187058.01	0.10	—
281	512127.53	1187092.31	0.10	—
282	512133.31	1187099.45	0.10	—
248	512151.20	1187121.55	0.10	—
:3У2(3)	—	—	—	—
283	512031.02	1186630.20	0.10	—
284	512004.85	1186657.54	0.10	—
285	511995.98	1186667.75	0.10	—
286	512002.87	1186673.65	0.10	—
287	511997.43	1186679.63	0.10	—
288	511995.64	1186677.85	0.10	—
289	511992.71	1186680.75	0.10	—
290	511990.94	1186679.23	0.10	—
291	511976.83	1186695.68	0.10	—
292	511977.31	1186696.10	0.10	—
293	511969.50	1186705.21	0.10	—
294	511968.91	1186704.67	0.10	—
295	511957.71	1186716.79	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

296	511944.46	1186731.73	0.10	—
297	511919.05	1186761.67	0.10	—
298	511916.55	1186759.73	0.10	—
299	511909.91	1186768.29	0.10	—
300	511911.86	1186770.22	0.10	—
301	511891.80	1186793.48	0.10	—
302	511870.43	1186824.15	0.10	—
303	511860.17	1186827.02	0.10	—
304	511845.43	1186815.22	0.10	—
305	511846.14	1186813.96	0.10	—
306	511807.27	1186782.68	0.10	—
307	511806.85	1186783.36	0.10	—
308	511788.37	1186768.68	0.10	—
309	511787.65	1186769.78	0.10	—
310	511776.63	1186762.11	0.10	—
311	511765.67	1186753.91	0.10	—
312	511766.43	1186752.95	0.10	—
313	511707.28	1186706.04	0.10	—
314	511690.21	1186691.46	0.10	—
315	511681.77	1186699.71	0.10	—
316	511672.57	1186712.66	0.10	—
317	511671.43	1186716.12	0.10	—
318	511645.52	1186751.40	0.10	—
319	511618.92	1186783.06	0.10	—
320	511681.97	1186828.19	0.10	—
321	511684.72	1186823.33	0.10	—
322	511695.26	1186829.06	0.10	—
323	511692.41	1186834.28	0.10	—
324	511698.54	1186838.07	0.10	—
325	511710.51	1186844.67	0.10	—
326	511711.14	1186843.26	0.10	—
327	511722.19	1186847.95	0.10	—
328	511721.61	1186849.42	0.10	—
329	511731.08	1186853.11	0.10	—
330	511734.89	1186854.25	0.10	—
331	511736.94	1186850.30	0.10	—
332	511743.85	1186853.24	0.10	—
333	511742.48	1186856.34	0.10	—
334	511746.31	1186858.32	0.10	—
335	511743.05	1186865.17	0.10	—
336	511688.72	1186844.66	0.10	—
337	511676.92	1186839.33	0.10	—
338	511601.43	1186785.29	0.10	—
339	511605.92	1186779.91	0.10	—
340	511609.26	1186781.81	0.10	—
341	511621.86	1186762.25	0.10	—
342	511620.83	1186761.59	0.10	—
343	511628.73	1186751.77	0.10	—
344	511636.27	1186743.72	0.10	—
345	511660.39	1186710.89	0.10	—
346	511659.06	1186709.99	0.10	—
347	511666.18	1186700.29	0.10	—
348	511666.49	1186700.51	0.10	—
349	511672.61	1186691.88	0.10	—
350	511683.65	1186681.09	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

351	511695.51	1186664.85	0.10	—
352	511698.67	1186648.67	0.10	—
353	511691.91	1186632.88	0.10	—
354	511674.78	1186617.20	0.10	—
355	511672.78	1186619.75	0.10	—
356	511663.29	1186612.40	0.10	—
357	511665.38	1186609.73	0.10	—
358	511628.51	1186580.70	0.10	—
359	511618.61	1186571.66	0.10	—
360	511578.32	1186538.17	0.10	—
361	511519.59	1186613.02	0.10	—
362	511498.67	1186643.33	0.10	—
363	511472.52	1186676.93	0.10	—
364	511463.56	1186669.96	0.10	—
365	511475.82	1186654.18	0.10	—
366	511487.38	1186640.65	0.10	—
367	511493.39	1186634.02	0.10	—
368	511499.15	1186624.73	0.10	—
369	511497.05	1186623.17	0.10	—
370	511505.16	1186611.67	0.10	—
371	511550.96	1186554.08	0.10	—
372	511552.68	1186555.39	0.10	—
373	511570.84	1186531.50	0.10	—
374	511576.30	1186524.56	0.10	—
375	511592.15	1186537.00	0.10	—
376	511595.79	1186532.44	0.10	—
377	511602.83	1186537.84	0.10	—
378	511605.31	1186539.88	0.10	—
379	511601.59	1186544.41	0.10	—
380	511607.49	1186549.06	0.10	—
381	511610.43	1186545.33	0.10	—
382	511619.86	1186552.75	0.10	—
383	511616.99	1186556.50	0.10	—
384	511622.68	1186560.96	0.10	—
385	511625.54	1186557.32	0.10	—
386	511634.88	1186564.86	0.10	—
387	511632.12	1186568.37	0.10	—
388	511643.83	1186577.51	0.10	—
389	511646.41	1186574.20	0.10	—
390	511655.94	1186581.49	0.10	—
391	511665.82	1186589.02	0.10	—
392	511662.96	1186592.66	0.10	—
393	511701.92	1186625.77	0.10	—
394	511711.16	1186647.34	0.10	—
395	511706.78	1186669.77	0.10	—
396	511697.03	1186683.12	0.10	—
397	511733.77	1186711.45	0.10	—
398	511737.80	1186706.38	0.10	—
399	511746.99	1186714.10	0.10	—
400	511743.12	1186718.93	0.10	—
401	511767.59	1186738.51	0.10	—
402	511771.63	1186733.47	0.10	—
403	511774.74	1186735.62	0.10	—
404	511778.78	1186730.74	0.10	—
405	511782.86	1186734.92	0.10	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

406	511783.48	1186737.86	0.10	—
407	511776.96	1186746.01	0.10	—
408	511787.26	1186753.95	0.10	—
409	511791.71	1186748.19	0.10	—
410	511801.21	1186755.51	0.10	—
411	511796.60	1186761.50	0.10	—
412	511817.16	1186777.34	0.10	—
413	511821.70	1186771.66	0.10	—
414	511831.07	1186779.16	0.10	—
415	511826.62	1186784.78	0.10	—
416	511839.66	1186795.23	0.10	—
417	511844.62	1186789.03	0.10	—
418	511853.66	1186796.27	0.10	—
419	511849.03	1186802.73	0.10	—
420	511862.86	1186813.81	0.10	—
421	511864.70	1186813.29	0.10	—
422	511878.06	1186794.76	0.10	—
423	511927.66	1186733.02	0.10	—
424	511907.65	1186716.06	0.10	—
425	511900.84	1186707.05	0.10	—
426	511851.10	1186665.94	0.10	—
427	511857.21	1186658.45	0.10	—
428	511863.11	1186663.55	0.10	—
429	511864.57	1186661.56	0.10	—
430	511888.64	1186681.49	0.10	—
431	511887.01	1186683.61	0.10	—
432	511903.99	1186697.43	0.10	—
433	511905.53	1186695.40	0.10	—
434	511908.81	1186698.07	0.10	—
435	511906.97	1186700.76	0.10	—
436	511934.63	1186723.66	0.10	—
437	511942.65	1186714.47	0.10	—
438	511943.33	1186715.09	0.10	—
439	511984.94	1186667.65	0.10	—
440	511980.97	1186664.25	0.10	—
441	511988.63	1186655.00	0.10	—
442	511992.74	1186658.53	0.10	—
443	512013.61	1186634.75	0.10	—
444	512011.67	1186632.97	0.10	—
445	512019.68	1186624.04	0.10	—
446	512021.72	1186625.90	0.10	—
447	512023.54	1186623.88	0.10	—
283	512031.02	1186630.20	0.10	—
:3У2(4)	—	—	—	—
448	512092.52	1186694.33	0.10	—
449	512084.28	1186704.84	0.10	—
450	512083.40	1186702.46	0.10	—
451	512085.91	1186699.83	0.10	—
452	512072.65	1186673.08	0.10	—
448	512092.52	1186694.33	0.10	—

Площадь земельного участка: 39662 кв.м.

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

ТАБЛИЦА 1				
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ КРАСНЫХ ЛИНИЙ				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i), м	Описание закрепления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	512565.97	1186650.18	—	—
2	512575.15	1186654.39	—	—
3	512554.70	1186724.33	—	—
4	512535.51	1186807.34	—	—
5	512519.98	1186861.91	—	—
6	512487.66	1186924.01	—	—
7	512481.02	1186924.78	—	—
8	512445.02	1186990.64	—	—
9	512439.61	1187008.38	—	—
10	512431.37	1187028.66	—	—
11	512423.47	1187046.04	—	—
12	512388.63	1187098.03	—	—
13	512389.52	1187106.79	—	—
14	512360.06	1187154.22	—	—
15	512351.59	1187170.64	—	—
16	512351.52	1187182.72	—	—
17	512344.88	1187190.89	—	—
18	512334.25	1187194.84	—	—
19	512275.55	1187163.51	—	—
20	512260.31	1187181.19	—	—
21	512239.94	1187198.17	—	—
22	512223.99	1187211.48	—	—
23	512207.18	1187225.46	—	—
24	512038.78	1187463.43	—	—
25	512045.66	1187483.39	—	—
26	512058.69	1187521.19	—	—
27	512067.59	1187547.01	—	—
28	511932.03	1187718.74	—	—
29	511918.07	1187717.13	—	—
30	512054.11	1187544.72	—	—
31	512047.55	1187525.91	—	—
32	512034.48	1187487.77	—	—
33	512025.43	1187461.53	—	—
34	512190.37	1187228.44	—	—
35	512122.01	1187161.70	—	—
36	512139.03	1187134.79	—	—
37	512147.50	1187125.15	—	—
38	512118.18	1187091.13	—	—
39	512098.82	1187074.31	—	—
40	512095.77	1187072.40	—	—
41	512070.44	1187051.93	—	—
42	512043.41	1187030.71	—	—
43	512020.39	1187013.94	—	—
44	511975.67	1186979.79	—	—
45	511954.03	1186972.10	—	—
46	511949.57	1186978.79	—	—
47	511905.73	1186987.93	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

48	511889.79	1186978.62	—	—
49	511883.23	1186973.45	—	—
50	511865.55	1186959.53	—	—
51	511862.76	1186962.97	—	—
52	511810.46	1186944.00	—	—
53	511757.84	1186919.22	—	—
54	511741.80	1186909.18	—	—
55	511743.77	1186906.18	—	—
56	511731.19	1186897.54	—	—
57	511735.26	1186890.92	—	—
58	511765.32	1186909.75	—	—
59	511815.02	1186932.89	—	—
60	511865.97	1186952.26	—	—
61	511873.46	1186954.15	—	—
62	511908.04	1186975.28	—	—
63	511931.63	1186970.81	—	—
64	511953.37	1186964.79	—	—
65	511972.06	1186973.08	—	—
66	512052.50	1187026.35	—	—
67	512092.35	1187058.01	—	—
68	512127.53	1187092.31	—	—
69	512133.31	1187099.45	—	—
70	512151.20	1187121.55	—	—
71	512157.05	1187128.78	—	—
72	512137.34	1187159.90	—	—
73	512197.39	1187218.52	—	—
74	512198.29	1187217.25	—	—
75	512216.43	1187202.14	—	—
76	512232.42	1187188.83	—	—
77	512251.87	1187172.60	—	—
78	512265.12	1187157.26	—	—
79	512274.10	1187145.02	—	—
80	512235.16	1187124.76	—	—
81	512221.97	1187135.32	—	—
82	512164.05	1187098.86	—	—
83	512169.41	1187084.83	—	—
84	512155.57	1187075.32	—	—
85	512153.97	1187069.63	—	—
86	512139.63	1187065.23	—	—
87	512135.84	1187062.74	—	—
88	512153.74	1187025.64	—	—
89	512146.33	1187020.60	—	—
90	512139.31	1187029.74	—	—
91	512131.82	1187024.10	—	—
92	512139.36	1187014.08	—	—
93	512130.23	1187007.01	—	—
94	512131.44	1187005.06	—	—
95	512115.59	1186993.72	—	—
96	512119.84	1186988.08	—	—
97	512159.01	1187014.71	—	—
98	512172.68	1186986.37	—	—
99	512165.45	1186951.85	—	—
100	512154.30	1186954.32	—	—
101	512124.84	1186934.12	—	—
102	512089.96	1186933.76	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

103	512069.57	1186958.71	—	—
104	512064.95	1186970.65	—	—
105	512054.87	1186966.88	—	—
106	512057.02	1186961.14	—	—
107	512049.72	1186957.23	—	—
108	512055.88	1186946.74	—	—
109	512063.10	1186950.79	—	—
110	512083.82	1186921.70	—	—
111	512128.62	1186922.15	—	—
112	512156.79	1186941.48	—	—
113	512163.00	1186940.10	—	—
114	512160.20	1186926.75	—	—
115	512208.03	1186848.85	—	—
116	512117.78	1186771.39	—	—
117	512104.93	1186746.82	—	—
118	512076.73	1186777.59	—	—
119	512057.18	1186799.57	—	—
120	512038.47	1186819.53	—	—
121	512024.62	1186835.86	—	—
122	512004.25	1186860.81	—	—
123	512000.43	1186865.77	—	—
124	511979.32	1186891.18	—	—
125	511956.44	1186921.41	—	—
126	511945.73	1186912.44	—	—
127	511951.59	1186905.04	—	—
128	511953.30	1186906.39	—	—
129	511977.74	1186874.86	—	—
130	511975.90	1186873.30	—	—
131	511983.55	1186864.05	—	—
132	511985.37	1186865.58	—	—
133	511993.33	1186856.28	—	—
134	511990.94	1186854.24	—	—
135	511998.82	1186845.17	—	—
136	512001.07	1186847.11	—	—
137	512007.67	1186839.39	—	—
138	512005.75	1186837.75	—	—
139	512013.72	1186828.76	—	—
140	512015.48	1186830.27	—	—
141	512037.70	1186804.50	—	—
142	512036.41	1186803.45	—	—
143	512044.49	1186794.57	—	—
144	512045.52	1186795.49	—	—
145	512050.73	1186789.47	—	—
146	512050.05	1186788.88	—	—
147	512054.33	1186784.65	—	—
148	512054.66	1186784.93	—	—
149	512060.30	1186779.67	—	—
150	512072.98	1186767.11	—	—
151	512081.09	1186758.27	—	—
152	512082.06	1186759.13	—	—
153	512094.26	1186745.41	—	—
154	512100.56	1186738.45	—	—
155	512087.46	1186713.38	—	—
156	512083.41	1186702.45	—	—
157	512085.91	1186699.83	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

158	512072.65	1186673.08	—	—
159	512066.78	1186657.79	—	—
160	512043.20	1186641.58	—	—
161	512031.02	1186630.20	—	—
162	512004.88	1186657.51	—	—
163	511995.98	1186667.75	—	—
164	512002.87	1186673.65	—	—
165	511997.45	1186679.66	—	—
166	511995.66	1186677.84	—	—
167	511992.71	1186680.75	—	—
168	511990.94	1186679.23	—	—
169	511976.83	1186695.68	—	—
170	511977.31	1186696.10	—	—
171	511969.50	1186705.21	—	—
172	511968.91	1186704.67	—	—
173	511957.71	1186716.79	—	—
174	511944.46	1186731.73	—	—
175	511919.05	1186761.67	—	—
176	511916.55	1186759.73	—	—
177	511909.91	1186768.29	—	—
178	511911.86	1186770.22	—	—
179	511891.80	1186793.48	—	—
180	511870.43	1186824.15	—	—
181	511860.17	1186827.02	—	—
182	511845.43	1186815.22	—	—
183	511846.14	1186813.96	—	—
184	511807.27	1186782.68	—	—
185	511806.85	1186783.36	—	—
186	511788.37	1186768.68	—	—
187	511787.65	1186769.78	—	—
188	511765.67	1186753.91	—	—
189	511766.43	1186752.95	—	—
190	511707.28	1186706.04	—	—
191	511690.21	1186691.46	—	—
192	511681.77	1186699.71	—	—
193	511672.57	1186712.66	—	—
194	511671.43	1186716.12	—	—
195	511645.52	1186751.40	—	—
196	511618.92	1186783.06	—	—
197	511681.97	1186828.19	—	—
198	511684.72	1186823.33	—	—
199	511695.26	1186829.06	—	—
200	511692.41	1186834.28	—	—
201	511698.54	1186838.07	—	—
202	511710.51	1186844.67	—	—
203	511711.14	1186843.26	—	—
204	511722.19	1186847.95	—	—
205	511721.61	1186849.42	—	—
206	511731.08	1186853.11	—	—
207	511734.89	1186854.25	—	—
208	511736.94	1186850.30	—	—
209	511743.85	1186853.24	—	—
210	511742.48	1186856.34	—	—
211	511746.31	1186858.32	—	—
212	511743.05	1186865.17	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

213	511688.72	1186844.66	—	—
214	511676.92	1186839.33	—	—
215	511601.43	1186785.29	—	—
216	511605.92	1186779.91	—	—
217	511609.26	1186781.81	—	—
218	511621.86	1186762.25	—	—
219	511620.83	1186761.59	—	—
220	511628.73	1186751.77	—	—
221	511636.27	1186743.72	—	—
222	511660.39	1186710.89	—	—
223	511659.06	1186709.99	—	—
224	511666.18	1186700.29	—	—
225	511666.49	1186700.51	—	—
226	511672.61	1186691.88	—	—
227	511683.65	1186681.09	—	—
228	511695.51	1186664.85	—	—
229	511698.67	1186648.67	—	—
230	511691.91	1186632.88	—	—
231	511674.78	1186617.20	—	—
232	511672.78	1186619.75	—	—
233	511663.29	1186612.40	—	—
234	511665.39	1186609.73	—	—
235	511628.51	1186580.70	—	—
236	511618.61	1186571.66	—	—
237	511578.43	1186538.26	—	—
238	511519.59	1186613.02	—	—
239	511498.67	1186643.33	—	—
240	511472.52	1186676.93	—	—
241	511463.56	1186669.96	—	—
242	511475.82	1186654.18	—	—
243	511487.38	1186640.65	—	—
244	511493.39	1186634.02	—	—
245	511499.15	1186624.73	—	—
246	511497.05	1186623.17	—	—
247	511505.16	1186611.67	—	—
248	511550.96	1186554.07	—	—
249	511552.68	1186555.39	—	—
250	511570.85	1186531.51	—	—
251	511576.30	1186524.56	—	—
252	511592.15	1186537.00	—	—
253	511595.79	1186532.44	—	—
254	511602.83	1186537.84	—	—
255	511605.31	1186539.88	—	—
256	511601.59	1186544.41	—	—
257	511607.49	1186549.06	—	—
258	511610.43	1186545.33	—	—
259	511619.86	1186552.75	—	—
260	511616.99	1186556.50	—	—
261	511622.68	1186560.96	—	—
262	511625.54	1186557.32	—	—
263	511634.88	1186564.86	—	—
264	511632.12	1186568.37	—	—
265	511643.83	1186577.51	—	—
266	511646.41	1186574.20	—	—
267	511655.94	1186581.49	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

268	511665.82	1186589.02	—	—
269	511662.96	1186592.66	—	—
270	511701.92	1186625.77	—	—
271	511711.16	1186647.34	—	—
272	511706.78	1186669.77	—	—
273	511697.03	1186683.12	—	—
274	511733.77	1186711.45	—	—
275	511737.80	1186706.38	—	—
276	511746.99	1186714.10	—	—
277	511743.12	1186718.93	—	—
278	511767.59	1186738.51	—	—
279	511771.63	1186733.47	—	—
280	511774.74	1186735.62	—	—
281	511778.78	1186730.74	—	—
282	511782.86	1186734.92	—	—
283	511783.48	1186737.86	—	—
284	511776.96	1186746.01	—	—
285	511787.26	1186753.95	—	—
286	511791.71	1186748.19	—	—
287	511801.21	1186755.51	—	—
288	511796.60	1186761.50	—	—
289	511817.16	1186777.34	—	—
290	511821.70	1186771.66	—	—
291	511831.07	1186779.16	—	—
292	511826.62	1186784.78	—	—
293	511839.66	1186795.23	—	—
294	511844.62	1186789.03	—	—
295	511853.66	1186796.27	—	—
296	511849.03	1186802.73	—	—
297	511862.86	1186813.81	—	—
298	511864.70	1186813.29	—	—
299	511878.06	1186794.76	—	—
300	511927.66	1186733.02	—	—
301	511907.65	1186716.06	—	—
302	511900.84	1186707.05	—	—
303	511851.10	1186665.94	—	—
304	511857.21	1186658.45	—	—
305	511863.11	1186663.55	—	—
306	511864.57	1186661.56	—	—
307	511888.64	1186681.49	—	—
308	511887.01	1186683.61	—	—
309	511903.99	1186697.43	—	—
310	511905.53	1186695.40	—	—
311	511908.81	1186698.07	—	—
312	511906.97	1186700.76	—	—
313	511934.63	1186723.66	—	—
314	511942.65	1186714.47	—	—
315	511943.33	1186715.09	—	—
316	511984.94	1186667.65	—	—
317	511980.97	1186664.25	—	—
318	511988.63	1186655.00	—	—
319	511992.74	1186658.53	—	—
320	512013.61	1186634.75	—	—
321	512011.65	1186633.00	—	—
322	512019.68	1186624.04	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

323	512021.73	1186625.89	—	—
324	512029.38	1186617.52	—	—
325	512076.70	1186650.05	—	—
326	512098.44	1186708.49	—	—
327	512112.97	1186735.56	—	—
328	512127.34	1186763.79	—	—
329	512223.61	1186846.41	—	—
330	512172.93	1186928.97	—	—
331	512185.26	1186987.90	—	—
332	512151.21	1187058.49	—	—
333	512184.06	1187080.11	—	—
334	512178.77	1187093.95	—	—
335	512221.14	1187120.61	—	—
336	512227.98	1187115.14	—	—
337	512223.53	1187107.05	—	—
338	512225.75	1187100.43	—	—
339	512237.13	1187104.26	—	—
340	512236.58	1187105.88	—	—
341	512240.92	1187113.78	—	—
342	512248.40	1187117.30	—	—
343	512271.79	1187133.59	—	—
344	512288.72	1187144.49	—	—
345	512282.70	1187153.82	—	—
346	512306.95	1187167.10	—	—
347	512305.16	1187170.41	—	—
348	512325.12	1187181.21	—	—
349	512330.96	1187183.46	—	—
350	512334.90	1187183.17	—	—
351	512340.06	1187180.68	—	—
352	512339.73	1187176.54	—	—
353	512342.36	1187172.49	—	—
354	512339.59	1187170.90	—	—
355	512343.84	1187162.52	—	—
356	512345.23	1187163.27	—	—
357	512348.15	1187157.60	—	—
358	512346.77	1187156.88	—	—
359	512350.38	1187150.94	—	—
360	512353.08	1187145.12	—	—
361	512354.22	1187145.74	—	—
362	512358.15	1187139.03	—	—
363	512360.26	1187135.19	—	—
364	512358.34	1187134.21	—	—
365	512362.61	1187127.33	—	—
366	512362.08	1187127.05	—	—
367	512367.72	1187116.46	—	—
368	512368.94	1187117.11	—	—
369	512380.15	1187099.12	—	—
370	512375.82	1187096.14	—	—
371	512384.58	1187081.23	—	—
372	512386.02	1187082.04	—	—
373	512389.96	1187075.01	—	—
374	512388.67	1187074.27	—	—
375	512394.36	1187067.42	—	—
376	512391.76	1187065.76	—	—
377	512396.55	1187054.94	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

378	512401.40	1187057.81	—	—
379	512412.92	1187040.23	—	—
380	512414.88	1187035.93	—	—
381	512407.98	1187032.57	—	—
382	512407.66	1187030.93	—	—
383	512411.56	1187023.36	—	—
384	512420.80	1187028.84	—	—
385	512423.41	1187024.19	—	—
386	512420.85	1187022.68	—	—
387	512423.29	1187016.66	—	—
388	512420.65	1187015.51	—	—
389	512426.28	1187004.92	—	—
390	512427.81	1187005.54	—	—
391	512433.69	1186990.95	—	—
392	512432.51	1186990.51	—	—
393	512433.88	1186986.04	—	—
394	512435.32	1186983.29	—	—
395	512428.80	1186979.86	—	—
396	512432.57	1186973.61	—	—
397	512433.43	1186974.04	—	—
398	512435.98	1186970.06	—	—
399	512441.11	1186972.78	—	—
400	512450.40	1186956.18	—	—
401	512446.14	1186953.58	—	—
402	512452.38	1186943.34	—	—
403	512456.16	1186945.40	—	—
404	512465.95	1186928.26	—	—
405	512461.81	1186925.90	—	—
406	512467.76	1186915.48	—	—
407	512471.41	1186917.57	—	—
408	512473.61	1186913.56	—	—
409	512480.28	1186911.97	—	—
410	512473.40	1186908.38	—	—
411	512479.17	1186898.16	—	—
412	512486.98	1186902.48	—	—
413	512492.26	1186892.85	—	—
414	512490.37	1186891.78	—	—
415	512495.65	1186881.08	—	—
416	512500.42	1186870.76	—	—
417	512510.03	1186850.93	—	—
418	512512.86	1186852.29	—	—
419	512515.02	1186847.11	—	—
420	512514.97	1186839.69	—	—
421	512521.69	1186817.27	—	—
422	512524.99	1186806.35	—	—
423	512525.98	1186802.48	—	—
424	512540.28	1186739.58	—	—
425	512538.57	1186739.15	—	—
426	512543.45	1186719.78	—	—
427	512542.35	1186719.50	—	—
428	512545.35	1186707.88	—	—
429	512546.45	1186708.16	—	—
430	512552.25	1186684.87	—	—
431	512558.24	1186663.52	—	—
432	512560.64	1186664.27	—	—

Документация по планировке территории
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области»

ТАБЛИЦА 2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЯХ (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

№ п/п	Кадастровый номер	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь, кв. м	Землепользователь
1	67:05:0040302:ЗУ1	Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское с/пос, вблизи д. Титовщина	Земли сельскохозяйственного назначения	Коммунальное обслуживание (под строительство Распределительного газопровода в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской области)	10757	Администрация МО «Демидовский район» Смоленской области
2	67:05:0000000:ЗУ2	Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское с/пос, д. Титовщина	Земли населенных пунктов		39662	

Договор № 47 к-ту/2019

г. Смоленск

«04» 07 2019 г.

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Латыпова Рафиса Тимергалиевича, действующего на основании Распоряжения Администрации Смоленской области №1969-р/адм от 13.12.2018г., с одной стороны, и Акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск», далее «Собственник», в лице исполнительного директора Сергея Валерьевича Стоянова, действующего на основании доверенности №80 от 20.03.2019., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Учреждение дает согласие на размещение распределительного газопровода (далее – коммуникация) вдоль автомобильной дороги «Демидов – Рудня» IV технической категории с км 1 + 510 по км 2+168 слева, а также пересечением её на км 1+510 в Демидовском районе Смоленской области (далее – автомобильная дорога) согласно техническим условиям (Приложение №1 к договору) и согласованной Учреждением проектной документацией, при согласовании границ земельного участка, смежного с постоянной полосой отвода автомобильной дороги, а Собственник принимает на себя обязательства по разработке и согласованию проектной документации в соответствии с Приложением № 1 к договору и производит строительство и дальнейшее содержание объекта в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Учреждение обязуется:

3.1.1. Предоставлять Собственнику технические условия к размещению и функционированию коммуникаций.

3.1.2. Осуществлять приемку выполненных работ в постоянной полосе отвода.

3.1.3. Принимать участие при проведении работ по размещению коммуникаций в полосе отвода.

3.1.4. Присутствовать при освидетельствовании скрытых работ в полосе отвода.

3.1.5. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства.

3.1.6. В письменном виде уведомить Собственника о выявлении невозможности исполнения настоящего договора по вине Собственника или по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, с указанием такой причины. Такое уведомление является уведомлением о расторжении договора.

3.1.7. Информировать Собственника о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги в месте размещения коммуникаций, и о сроках их осуществления.

3.2. Учреждение вправе:

3.2.1. Требовать от Собственника своевременной передачи документов, необходимых для исполнения настоящего договора и осуществления контроля за ведением работ.

3.2.2. Иметь свободный доступ при производстве строительно-монтажных работ, для осуществления контроля за выполнением Собственником условий договора.

3.2.3. На основании акта обследования участка автомобильной дороги (Приложение №3) давать уведомления Собственнику об устранении в установленные сроки выявленных нарушений (Приложение №2).

3.2.4. При несоблюдении Собственником условий настоящего договора требовать от Собственника сноса (ликвидации) размещенных элементов коммуникаций и приведения автомобильных дорог в первоначальное состояние.

3.2.5. При невыполнении данных технических условий или в случае если коммуникации и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, Учреждение оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение коммуникаций до устранения Собственником коммуникаций выявленных нарушений.

3.3. Собственник обязуется:

3.3.1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.3.2. Оформить земельный участок под размещение газопровода в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с законодательством.

3.3.3. До выполнения строительных работ по размещению коммуникации согласовать с Учреждением проектную документацию в соответствии с п. 12 технических условий, а также согласовать проект производства работ.

3.3.4. Информировать Учреждение о начале проведения работ по размещению коммуникаций.

3.3.5. Разрешение на производство работ получить в соответствии с действующим законодательством.

3.3.6. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с согласованной Учреждением проектной документацией, с проектом производства работ, действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении строительно-монтажных работ, иными условиями настоящего договора и приложениями к нему.

3.3.7. Не ухудшать условия безопасности движения транспорта, не допускать нанесения вреда автомобильной дороге, и расположенным на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильной дороги.

3.3.8. Не размещать и не складировать материалы, оборудование и технику на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна) и полосе отвода.

3.3.9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с проектом производства работ и перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении монтажно-строительных работ.

3.3.10. Обеспечить сохранность надземных и подземных инженерных коммуникаций сторонних организаций при производстве работ в границах строительной площадки.

3.3.11. В случае возникновения по вине Собственника перерывов или ограничений в движении транспортных средств при размещении и эксплуатации коммуникаций, Собственник организует работу по предупреждению и ликвидации таких перерывов и ограничений в кратчайшие сроки за свой счет. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами, Собственник незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций Учреждению и в дальнейшем компенсирует Учреждению или привлеченной Учреждением организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения транспортных средств третьим лицам.

3.3.12. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, ведущие к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.3.13. Приглашать представителя Учреждения для освидетельствования скрытых работ в и проведении работ по размещению коммуникаций в полосе отвода.

3.3.14. Добросовестно исполнять обязательства по настоящему договору.

3.3.15. Контроль за выполнением работ, проводимых Учреждением, не освобождает Собственника от ответственности за правильность их исполнения.

3.3.16. Обеспечивать явку уполномоченных представителей в назначенное Учреждением время и в указанное им место для подписания необходимых документов и выполнения иных действий, касающихся исполнения обязательств по настоящему договору.

3.3.17. Незамедлительно информировать Учреждение обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.

3.3.18. Собственник и его полномочные представители обязаны по приглашению Учреждения принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением настоящего договора, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

3.3.19. Возмещать ущерб, нанесенный автомобильной дороге, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, при размещении и функционировании коммуникаций.

3.3.20. При смене собственника коммуникаций уведомить за месяц Учреждение для переоформления договора на нового собственника коммуникаций.

3.3.21. При несоблюдении условий настоящего договора осуществлять снос (ликвидацию) размещенных элементов коммуникаций и приведение автомобильных дорог в первоначальное состояние.

3.3.22. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или перенос коммуникаций за счет собственных средств в установленные сроки без компенсации затрат, связанных со строительством.

3.3.23. Компенсировать Учреждению убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Учреждением работ в соответствии с настоящим договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

3.3.24. При невыполнении данных технических условий или в случае если коммуникации и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, Учреждение оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение коммуникаций до устранения Собственником коммуникаций выявленных нарушений.

3.4. Собственник вправе:

3.4.1. Получать от Учреждения информацию о состоянии дел по настоящему договору.

3.4.2. Получать информацию о планах реконструкции и капитального ремонта автомобильной дороги.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или связанных с ним, путем переговоров и консультаций, направления и рассмотрения претензий.

5.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия передаются на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.2. Все акты, дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде.

6.3. Стороны в 3-дневный срок путем направления письменного уведомления сообщают друг другу об изменении у них реквизитов, указанных в настоящем договоре.

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

6.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на настоящем договоре, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значения для его исполнения, изменения или прекращения.


7. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ, И ПЕЧАТИ СТОРОН


Учреждение:

СОГБУ «Смоленскавтодор»
214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской революции, 14 А.
тел./факс: (4812) 38-05-71, 38-36-06
ИНН 6731020765
КПП 673001001

Собственник:

Акционерное Общество «Газпром
газораспределение Смоленск»
214019, Смоленская обл., г. Смоленск,
Трамвайный проезд, д. 10
тел. (4812) 55-63-24
ИНН 6731011930
КПП 673101001

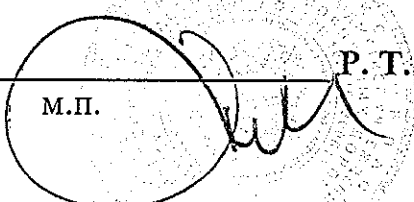
М.П. Р. Т. Латыпов


М.П. С. В. Стоянов



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на размещение распределительного газопровода вдоль автомобильной дороги «Демидов – Рудня» IV технической категории с км 1 + 510 по км 2+168 слева, а также пересечением её на км 1+510 в Демидовском районе Смоленской области.

Особыми условиями размещения газопровода с использованием полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги «Демидов – Рудня» являются следующие положения и требования:

— согласование не дает право на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в пределах полосы отвода автомобильной дороги;

— все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите газопровода, осуществляет Собственник коммуникаций за счет собственных средств;

— в случае реконструкции (уширения) автомобильных дорог и необходимости переноса (переустройства) газопровода, либо отдельных его элементов, работы по переносу осуществляются за счет средств Собственника коммуникации.

При проектировании и последующем размещении газопровода учесть и выполнить следующие положения и требования:

1. Пересечение газопроводом автомобильной дороги «Демидов – Рудня» выполнить закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к 90° к оси автомобильной дороги. Материал защитного футляра должен удовлетворять условиям долговечности и прочности, препятствующего раздавливания и не снижающего несущей способности конструкций и элементов автомобильной дороги.

2. Концы футляра вывести на расстояние не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону за пределы земляного полотна, а при наличии водоотводной канавы не менее 3 – х метров от ее внешней бровки.

3. Прокладку газопровода вдоль автомобильной дороги выполнить на расстоянии не менее 5,00 м от подошвы насыпи, а при наличии водоотводной канавы не менее 3 –х метров от ее внешней бровки.

4. Расстояние от оголовков водопропускных труб до газопровода принять не менее 15,00 м.

5. Глубина заложения газопровода должна быть не менее 1,50 м от поверхности земли.

6. При пересечении существующих съездов расстояние до газопровода должно быть не менее 25,00 м. от кромки проезжей части основной дороги.

7. При прохождении вдоль существующих съездов расстояние до газопровода должно быть не менее 15,00 м. от оси съезда.

8. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или перенос газопровода за счет собственных средств в установленные сроки без компенсации затрат, связанных со строительством.

9. При невыполнении данных технических условий или в случае если газопровод и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, СОГБУ «Смоленскавтодор» оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение газопровода до устранения Собственником газопровода выявленных нарушений.

10. Проектная документация должна быть разработана специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам.

11. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

12. Представить на согласование с СОГБУ «Смоленскавтодор» следующие разделы проекта:

— Раздел 1 «Пояснительная записка»;

— Раздел 2 «Проект полосы отвода» (с учетом требований ст. 25, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

— Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения".

— Раздел 5 «Проект организации строительства»,

13. Согласовать акт согласования границ земельного участка (в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.10.13 № 858).

14. Оформить земельно-имущественные отношения в пределах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с действующим законодательством.

15. Запросить в СОГБУ «Смоленскавтодор», для разработки проектно-сметной документации и проекта межевания территории (схемы расположения земельного участка на КПП) размер постоянной полосы отвода автомобильной дороги и кадастровый номер земельного участка, занимаемого данной дорогой.

16. Запрещается складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, обочинах, откосах земляного полотна) и в полосе отвода.

17. При сдаче Объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителей СОГБУ «Смоленскавтодор».

18. За нарушение правил производства работ при размещении газопровода СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право инициировать применение к застройщику штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ.


19. За трое суток до начала производства работ по размещению газопровода (ремонту, реконструкции) в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в непосредственной близости от нее, охранной зоне ее элементов уведомить представителя СОГБУ «Смоленскавтодор» и обеспечить присутствие представителя при производстве работ.

20. По завершению работ по строительству получить в СОГБУ «Смоленскавтодор» справку о выполнении Технических условий.

21. Технические условия считаются невыполненными, если не исполнен хотя бы один из пунктов. При невыполнении технических условий СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право на ликвидацию размещенного в полосе отвода газопровода.

22. Срок действия технических условий до «04» 07 2020 г.

Исполняющий обязанности директора
СОГБУ «Смоленскавтодор»

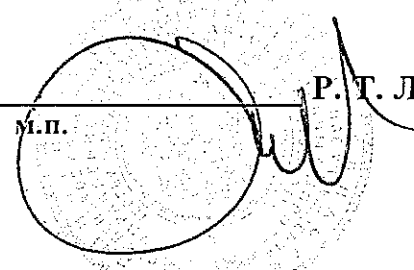
М.П. Р. Т. Латыпов

Исполнительный директор АО
«Газпром газораспределение
Смоленск»


С. В. Стоянов

Г. _____
(населенный пункт)

« ____ » _____ 20 ____

УВЕДОМЛЕНИЕ

(наименование организации, предприятия)

(фамилия, имя, отчество)

В целях устранения нарушений

(нарушенные нормативные правовые акты и (или) технические нормы)
выявленных " ____ " _____ 20 ____ г. посредством

Во исполнение п.8 ст.20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4

Информацию о ходе выполнения уведомления прошу представить по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14-а, тел. 38-51-94 до " ____ " _____ 20 ____ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Уведомление получил:

(фамилия, инициалы)

" ____ " _____ 20 ____ г.

АКТ № _____
обследования участка автомобильной дороги

« _____ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

(представитель СОГБУ «Смоленскавтодор»)

(представитель Собственника)

(другие заинтересованные лица)

обследовав участок автомобильной дороги _____
(наименование автомобильной дороги)

с км _____ по км _____ в _____ районе
выявила следующие:

км	+	нарушения

Приложение к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

Члены комиссии:

(фамилия, и. о.)

(подпись)



Исполнительному директору АО
«Газпром газораспределение
Смоленск»
С.В. Стоянову

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Октябрьской Революции, д.6
г. Смоленск, Россия, 214000
тел.: +7 (4812) 30-93-16, +7 (4812) 38-19-06
факс: +7 (4812) 35-60-90
e-mail: smolensk@center.rt.ru, web: www.rt.ru

02.07.2019 № 0312/05/882-19

На № от

О подготовке технических условий

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на обеспечение сохранности коммуникаций связи СФ ПАО «Ростелеком» в
зоне строительства объекта: «Распределительный газопровод в дер. Титовщина
Демидовского района, Смоленской области».

Дата выдачи «__» _____ 2019 г.

1. Основание и цель выдачи технических условий

Технические условия разработаны в соответствии с запросом исполнительного
директора АО «Газпром газораспределение Смоленск» №2-1-6/1131 от 17.06.2019г.

2. Цель выдачи технических условий.

Для разработки проекта по сохранности кабельных линий связи.

3. Сведения о кабельных линиях связи ПАО «Ростелеком» в зоне
строительства:

В зону земляных работ при прокладке газопровода в дер. Титовщина попадают
кабели ТПП 10х2х0,4, ТПП 20х2х0,4, ТПП 30х2х0,4, КСПП 1х4х1,2, ВОК СЛ Рудня -
Демидов проложенные в грунте.

Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий осуществляется
Демидовским ЛТЦ Руднянского МЦТЭТ Смоленского филиала ПАО «Ростелеком».

4. Организационные мероприятия и технические условия при разработке
проекта по защите КЛС:

4.1. Проект по строительству выполнить в соответствии с действующими СНиП силами проектной организации, которая должна иметь аккредитацию в саморегулируемой организации (СРО).

4.2. Для принятия наиболее рационального проектного решения при разработке проекта по защите КЛС и уточнения расположения трассы на местности, предлагается вызвать представителей Демидовского ЛТЦ Руднянского МЦТЭТ СФ ПАО «Ростелеком» по телефону: 8 (48147) 4-11-40.

Вызов представителей осуществляется с заблаговременностью не менее за 3 суток до начала проектно-изыскательских работ. Представителей СФ ПАО «Ростелеком» обеспечить автотранспортом подрядчика для доставки на места производства работ. Технический надзор в не рабочее время и в выходные дни оплачивает заказчик.

4.3. При проектировании строительства газопровода высокого давления на пересечении с кабелями СФ ПАО «Ростелеком», разработка грунта механизированным способом в охранной зоне **запрещается**. Охранная зона КЛС составляет по 2 м. в обе стороны от кабеля.

4.4. Все пересечения с КЛС СФ ПАО «Ростелеком» производить согласно СНиП.

Газопровод проложить под кабелем связи (расстояние по вертикали не менее 0,5 метра) в зависимости от проектной глубины прокладки газопровода и фактической глубины залегания кабеля. Глубину залегания кабелей связи определить путем обязательного шурфования в присутствии представителей предприятия связи.

4.5. При параллельном прохождении существующего кабеля с проектируемым газопроводом, в проекте предусмотреть расстояние между кабелем и газопроводом не менее 10 метров (ст. 17 ПОЛС РФ). В местах со стесненными условиями допускается минимальное расстояние в 1 метр.

4.6. Стыковка труб газопровода в охранной зоне кабеля (ОЗК) **запрещается**.

4.7. Работы по пересечению с КЛС выполнить в течение одного рабочего дня. В случае невыполнения работ в указанный срок, «Подрядчик» обязан организовать круглосуточную охрану места раскопки. Ответственность за сохранность КЛС возлагается на «Подрядчика».

4.8. После завершения работ по пересечению КЛС, траншее засыпать песком и мягким грунтом вручную с одновременной утрамбовкой и проложить резервные каналы из полиэтилена высокого давления, диаметром не мене 63мм. Длина канала должна выступать за пределы охранной зоны газопровода. Концы труб закрыть

пробками либо запенить и установить типовые ж/б столбики с соответствующей маркировкой (х).

4.9. При необходимости временного проезда, для движения строительных механизмов и гусеничного транспорта непосредственно по трассам кабельных линий связи, предусмотреть защиту кабельных сооружений от механических повреждений (укладка деревянных настилов и бетонных плит, подсыпка щебня и гравия). По окончании работ защиту снять.

4.10. На рабочих чертежах проекта сделать предупреждающую запись обязывающую «Подрядчика» перед началом работ получить дополнительное письменное согласование на их производство в Руднянском МЦТЭТ СФ ПАО «Ростелеком»:

«Внимание кабель связи! Работы без представителя ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителей по адресу:

- Смоленская область, г. Демидов, пл. Советская, д.5, тел.481-47-4-11-40.

5. Другие условия

5.1. «Заказчику» необходимо оформить установленным порядком разрешительные документы на формирование и право использования земельного участка для строительства реконструируемого фрагмента действующей телефонной канализации ПАО «Ростелеком». Получить разрешение на строительство, согласно ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ.

5.2. Переустройство сооружений и линий связи в рамках настоящих технических условий может быть выполнено, в силу ч.4 ст.6 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ, как по договору подряда с ПАО «Ростелеком», так и заказчиком переустройства, за счет Заказчика.

5.3. Сооружения и линии связи, равно как и результат строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком настоящих технических условий не изменяют правовой режим линейно-кабельных сооружений связи, в которых производились работы, как единого и неделимого объекта недвижимости и/или инженерных сетей, в том числе и при изменении его конфигурации и месторасположения, и должны быть переданы ПАО «Ростелеком» вместе с документами, необходимыми и достаточными для проведения государственной регистрации изменений права собственности на переустроенные объекты ЛКС, согласно ст.55 Градостроительного Кодекса РФ.

5.4. Заказчик, в силу ч.4 ст.6 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ, возмещает, в том числе, все понесенные ПАО «Ростелеком» расходы по постановке линейно-кабельных сооружений связи на кадастровый учет и государственную регистрацию в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

5.5. В случае если представителями СФ ПАО «Ростелеком», ведущими надзор за выполнением технических условий, будут выявлены обстоятельства, не обеспечивающие сохранность КЛС, «Подрядчик» обязан прекратить работы и получить дополнительные ТУ.

5.6. Руководство СФ ПАО «Ростелеком» предупреждает, что за нарушения «Правил охраны линий связи РФ» и невыполнение условий согласования, лица, ответственные за производство работ, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Самовольный демонтаж линий связи является прямым нарушением положений статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и требований Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578, создающим угрозу защиты интересов пользователей услугами связи и государства, что влечёт за собой административную ответственность согласно статье 13.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

5.7. Рабочий проект согласовать со всеми подразделениями СФ ПАО «Ростелеком», а также со всеми заинтересованными землевладельцами, землепользователями и владельцами подземных коммуникаций, находящимися в зоне выбранной трассы прохождения линии.

6. Срок реализации настоящих технических условий – 1 год со дня выдачи.

**Заместитель директора филиала –
Технический директор
Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»**



А.З. Нартдинов

Смирнова В.Ю.
(4812) 64-12-55

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - Смоленскэнерго»

В.В. Мордыкин

«25» июня 2019 г.

Технические условия № 81-16-832п

по соблюдению требований, предусмотренных нормативно-технической документацией при планируемом пересечении, сближении и параллельном следовании проектируемого распределительного газопровода с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»

1. Общие сведения:

- 1.1. Заказчик: АО «Газпром газораспределение Смоленск».
- 1.2. Наименование: Проектируемый распределительный газопровод.
- 1.3. Адрес объекта: Смоленская область, Демидовский район, д. Титовщина.

2. Требования, обязательные для исполнения Заказчиком:

2.1. В процессе изысканий выявить и нанести точное положение воздушных линий электропередач 0,4-10кВ, с которыми пересекается или сближается в пределах охранных зон трасса газопровода. На чертежах указать наименования линий и номера опор в пролетах пересечений.

2.2. Для линий электропередач установлены следующие размеры охранных зон:

- ВЛ-0,4кВ – 2 м от крайнего провода в каждую сторону;
- ВЛ-10кВ – 10 м от крайнего провода в каждую сторону.

2.3. В охранной зоне ЛЭП не должны располагаться надземные сооружения.

2.4. При размещении газораспределительного оборудования учесть требования ПУЭ по сближению существующих ЛЭП 0,4-10кВ с взрывоопасными установками.

2.5. Расстояния при пересечении и сближении ЛЭП 0,4-10кВ с проектируемым газопроводом должны быть определены в соответствии с ПУЭ изд. 7 гл. 2.4, 2.5.

2.6. При параллельном следовании ВЛ-0,4кВ с проектируемым газопроводом трасса газопровода должна проходить на расстоянии не менее 1м от подземных частей опор или заземляющих устройств, при параллельном следовании ВЛ-10кВ с проектируемым газопроводом трасса газопровода должна проходить на расстоянии не менее 5 м от заземлителя или подземной части опор.

2.7. При условии наложения охранных зон, существующих ЛЭП и проектируемого газопровода, для обеспечения выполнения требований Постановления Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и «Правил безопасности систем газораспределения и систем газопотребления» проектную документацию дополнить разделом «Организация эксплуатации».

2.8. Владелец газопровода заключить с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» «Соглашение о взаимодействии в случае возникновения аварии».

2.9. До выполнения строительных работ проект согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» в объеме требований настоящих технических условий. Выполнение п. 2.1-2.8 настоящих технических условий обязательно.

2.10. В сметной документации предусмотреть затраты на осуществление технического надзора и проведение организационно – технических мероприятий (подготовка рабочих мест, допуск персонала подрядных организаций, наблюдение).

2.11. До начал производства работ подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» проект производства работ (ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ (при необходимости) для обеспечения безопасности производства работ. ППР должен отвечать требованиям по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001, отраслевым нормам и правилам.

2.12. Заключить договор с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» по техническому надзору и допуску персонала для производства работ в охранной зоне существующих ЛЭП.

2.13. Работы в охранной зоне ЛЭП выполнять только под наблюдением персонала филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».

2.14. По окончании работ произвести планировку грунта в охранной зоне ВЛ.

2.15. Условия пунктов 2.1-2.14 настоящих технических условий распространяются на взаимоотношения сторон исключительно в случае отсутствия необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ и др.), принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».

2.16. По окончании работ подрядная организация обязана предоставить сведения о фактическом расположении объектов в охранных зонах ВЛ.

2.17. В случае возникновения при проектировании необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ и др.), следует направить запрос в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (контактный телефон (4812) 42-99-52) с целью заключения договора о снятии ограничений по использованию земельного участка ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» в интересах Заказчика.

3. Руководящие документы:

- Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 7 издание, раздел 2, глава 2.4, 2.5;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736, от 17.05.2016 № 444);

- действующая нормативно-техническая документация.

4. Срок действия технических условий – два года. При отсутствии проекта реконструируемого или строящегося объекта с объектами электросетевого хозяйства филиала «ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и проекта производства работ в


течение указанного срока действия технические условия аннулируются без уведомления Заказчика. При этом затраты Заказчика на подготовительные, предпроектные и проектные работы не возмещаются.

5. По истечению срока действия технических условий Заказчик обязан получить новые технические условия.

6. Данные ТУ не дают права на проведение строительно-монтажных работ в охранных зонах линий электропередачи, выполнять которые следует по отдельному разрешению. Для получения разрешения на проведение работ в охранных зонах ЛЭП филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за 5 суток подать заявку.

7. Запрещается нанесение знаков на опоры ЛЭП филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Начальник УТР



О.Ю. Докутович

Минсельхоз России
Депмелиорация
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного
водоснабжения по Смоленской
области»
ФГБУ «Управление
«Смоленскмелиоводхоз»

214 004 г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
тел./факс (4 812) 66-44-64
Email: vodhozsm@rambler.ru
от 27.06.2019 г. № 118
на № 2-1-6/1132 от 17.06.2019 г.

Исполнительному директору
АО «Газпром газораспределение Смоленск»

С.В. Стоянову

214019, РФ, г. Смоленск, Трамвайный
проезд, д. 10

Технические условия.

ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз», рассмотрев представленные материалы для согласования трассы по объекту «Распределительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района, Смоленской области», проходящей по мелиорированным землям в бывшем совхозе «Светлый Луч» Демидовского района, согласовывает трассу с соблюдением следующих условий при пересечении ее с построенной открытой и закрытой осушительной сетью:

1. На участке прохождения трассы газопровода по мелиорированным землям, осушенным закрытым дренажем, в местах пересечения с закрытым гончарным дренажем предусмотреть ручные работы с восстановлением закрытого дренажа или использовать метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ), при этом глубина прокладки должна быть не менее 2,0 м, а при отрывке шурфов для использования этого метода и нарушении закрытого дренажа, предусмотреть его восстановление.

2. В местах пересечения с открытыми каналами и водотоками проектом предусмотреть заглубление газопровода не менее чем на 0,6 м ниже дна каналов и водотоков с установкой сигнальных столбиков на бровках и планировкой откосов.


3. Проектное решение по строительству газопровода согласовать с нами дополнительно.

4. Затраты по восстановлению нарушенной в процессе строительства осушительной системы выделить в отдельную локальную смету.

Подробными материалами расположения закрытого гончарного дренажа наша организация не располагает.

Приложения: 1. Схема расположения осушительной сети в границах бывшего колхоза «Светлый Луч» Демидовского района М 1:5000 – 1 лист в 1 экз.

Директор



Ф.С. Смирнов.